

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
Акционерного общества "Главный контрольно-
испытательный центр питьевой воды"
(АО "ГИЦ ПВ")

Аттестат аккредитации (ИАС) № ААС.А.00259

108811, г. Москва, п. Московский, 22-й км Киевского шоссе, домовл. 4, стр. 1, блок А, оф. 405

Тел./факс: +7 (495) 24-6-24-24 / 246-09-35; 8-800-707-1107; моб.: +7-916-2303-916. www.gicp.ru

«Утверждаю»

Руководитель

Испытательного центра



М.В. Морина

Протокол испытаний № ВП-10645/20

«27» апреля 2020 г.

Заказчик: **Муниципальное унитарное предприятие «Армянскводоканал»**

муниципальное образование городской округ Армянск Крым

Объект испытаний: Проба питьевой воды

Акт отбора пробы: Акт отбора ИЦ

Дата и время отбора пробы: 23.04.2020, 10:45-13:00

Место отбора пробы: Республика Крым, г. Армянск, ул. Больничная, 2, ГБПОУ «АКХП», корпус 1

Дата и время принятия пробы в работу: 23.04.2020, 17:50

Даты проведения испытаний: 23.04.2020 - 27.04.2020

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	ПДК (предельно допустимая концентрация), по [1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
1.	Железо общее, мг/дм ³	0.099	0.3	ГОСТ 31870-2012 (Метод 1)
2.	Марганец, мг/дм ³	0.0078	0.1	ГОСТ 31870-2012 (Метод 1)
3.	Нитрат-ион, мг/дм ³	22.4	45	ФР.1.31.2005.01774
4.	Жесткость общая, °Ж	8.3	7	ГОСТ 31954-2012 (метод А)
5.	Водородный показатель (рН), ед. рН	7.84	6 - 9	ФР.1.31.2005.01774
6.	Мутность, ЕМФ	1.13	2.6	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
7.	Цветность, °	2.4	20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
8.	Привкус, баллы	1	2	ГОСТ Р 57164-2016
9.	Запах, баллы	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
10.	Сульфаты, мг/дм ³	149	500	ГОСТ 31940-2012, метод 1
11.	Хлориды, мг/дм ³	136	350	ПНД Ф 14.1:2:4.111-97
12.	Фторид-ион, мг/дм ³	0.42	1.5	ФР.1.31.2005.01774
13.	Общая минерализация, мг/дм ³	800	1000	ПНД Ф 14.1:2:4.261-10
14.	Общие колиформные бактерии (ОКБ), бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01, п. 8.2
15.	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ), бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01, п. 8.2
16.	Общее микробное число, КОЕ/см ³	Не обнаружено	50	МУК 4.2.1018-01, п. 8.1


[1] - СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям. Передача документа третьим лицам, а также его полное или частичное копирование без разрешения АО «ГИЦ ПВ» и согласования с Заказчиком не допускается.

Ответственный за проведение испытаний:

Зам. руководителя Испытательного центра

П.С. Иванов

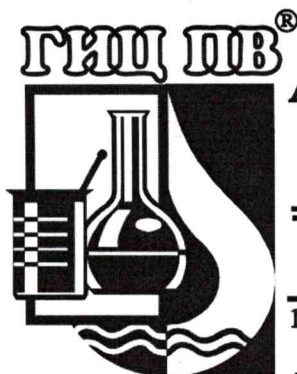

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
Акционерного общества "Главный контрольно-
испытательный центр питьевой воды"
(АО "ГИЦ ПВ")

Аттестат аккредитации (ИАС) № ААС.А.00259

108811, г. Москва, п. Московский, 22-й км Киевского шоссе, домовл. 4, стр. 1, блок А, оф. 405

Тел./факс: +7 (495) 24-6-24-24 / 246-09-35; 8-800-707-1107; моб.: +7-916-2303-916. www.gicpv.ru

«Утверждаю»

Руководитель

Испытательного центра



_____ М.В. Морина

Протокол испытаний № ВП-10646/20

«27» апреля 2020 г.

Заказчик: **Муниципальное унитарное предприятие «Армянскводоканал»**
муниципальное образование городской округ Армянск Крым

Объект испытаний: Проба питьевой воды

Акт отбора пробы: Акт отбора ИЦ

Дата и время отбора пробы: 23.04.2020, 11:00-13:00

Место отбора пробы: Республика Крым, г. Армянск, ул. Больничная, 2, ГБПОУ «АКХП», корпус 2

Дата и время принятия пробы в работу: 23.04.2020, 17:50

Даты проведения испытаний: 23.04.2020 - 27.04.2020

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	ПДК (предельно допустимая концентрация), ПО[1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
1.	Железо общее, мг/дм ³	0.101	0.3	ГОСТ 31870-2012 (Метод 1)
2.	Марганец, мг/дм ³	0.0085	0.1	ГОСТ 31870-2012 (Метод 1)
3.	Нитрат-ион, мг/дм ³	20.8	45	ФР.1.31.2005.01774
4.	Жесткость общая, °Ж	9.3	7	ГОСТ 31954-2012 (метод А)
5.	Водородный показатель (рН), ед. рН	7.80	6 - 9	ФР.1.31.2005.01774
6.	Мутность, ЕМФ	1.05	2.6	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
7.	Цветность, °	< 1	20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
8.	Привкус, баллы	1	2	ГОСТ Р 57164-2016
9.	Запах, баллы	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
10.	Сульфаты, мг/дм ³	270	500	ГОСТ 31940-2012, метод 1
11.	Хлориды, мг/дм ³	134	350	ПНД Ф 14.1:2:4.111-97
12.	Фторид-ион, мг/дм ³	0.44	1.5	ФР.1.31.2005.01774
13.	Общая минерализация, мг/дм ³	820	1000	ПНД Ф 14.1:2:4.261-10
14.	Общие колиформные бактерии (ОКБ), бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01, п. 8.2
15.	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ), бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01, п. 8.2
16.	Общее микробное число, КОЕ/см ³	Не обнаружено	50	МУК 4.2.1018-01, п. 8.1

[1] - СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям. Передача документа третьим лицам, а также его полное или частичное копирование без разрешения АО «ГИЦ ПВ» и согласования с Заказчиком не допускается.

Ответственный за проведение испытаний:

Зам. руководителя Испытательного центра _____

П.С. Иванов



ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
Акционерного общества "Главный контрольно-
испытательный центр питьевой воды"
(АО "ГИЦ ПВ")

Аттестат аккредитации (ILAC) № ААС.А.00259

108811, г. Москва, п. Московский, 22-й км Киевского шоссе, домовл. 4, стр. 1, блок А, оф. 405

Тел./факс: +7 (495) 24-6-24-24 / 246-09-35; 8-800-707-1107; моб.: +7-916-2303-916. www.gicpv.ru

«Утверждаю»

Руководитель
Испытательного центра



М.В. Морина

Протокол испытаний № ВП-10647/20

«27» апреля 2020 г.

Заказчик: **Муниципальное унитарное предприятие «Армянскводоканал»**
муниципальное образование городской округ Армянск Крым

Объект испытаний: Проба питьевой воды

Акт отбора пробы: Акт отбора ИЦ

Дата и время отбора пробы: 23.04.2020, 11:45-13:00

Место отбора пробы: Республика Крым, г. Армянск, Ген. Васильева, 1, Прокуратура г. Армянска

Дата и время принятия пробы в работу: 23.04.2020, 17:50

Даты проведения испытаний: 23.04.2020 - 27.04.2020

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	ПДК (предельно допустимая концентрация), по[1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
1.	Железо общее, мг/дм ³	< 0.04	0.3	ГОСТ 31870-2012 (Метод 1)
2.	Марганец, мг/дм ³	0.0055	0.1	ГОСТ 31870-2012 (Метод 1)
3.	Нитрат-ион, мг/дм ³	20.3	45	ФР.1.31.2005.01774
4.	Жесткость общая, °Ж	10.0	7	ГОСТ 31954-2012 (метод А)
5.	Водородный показатель (рН), ед. рН	7.81	6 - 9	ФР.1.31.2005.01774
6.	Мутность, ЕМФ	< 1	2.6	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
7.	Цветность, °	< 1	20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
8.	Привкус, баллы	1	2	ГОСТ Р 57164-2016
9.	Запах, баллы	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
10.	Сульфаты, мг/дм ³	380	500	ГОСТ 31940-2012, метод 1
11.	Хлориды, мг/дм ³	144	350	ПНД Ф 14.1:2:4.111-97
12.	Фторид-ион, мг/дм ³	0.39	1.5	ФР.1.31.2005.01774
13.	Общая минерализация, мг/дм ³	890	1000	ПНД Ф 14.1:2:4.261-10
14.	Общие колиформные бактерии (ОКБ), бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01, п. 8.2
15.	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ), бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01, п. 8.2
16.	Общее микробное число, КОЕ/см ³	Не обнаружено	50	МУК 4.2.1018-01, п. 8.1


[1] - СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям. Передача документа третьим лицам, а также его полное или частичное копирование без разрешения АО «ГИЦ ПВ» и согласования с Заказчиком не допускается.

Ответственный за проведение испытаний:

Зам. руководителя Испытательного центра _____

П.С. Иванов

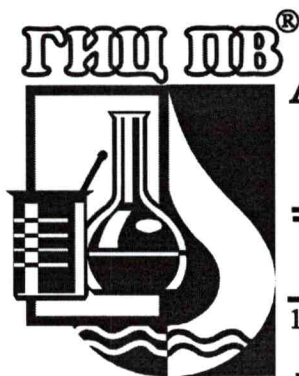

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
Акционерного общества "Главный контрольно-
испытательный центр питьевой воды"
(АО "ГИЦ ПВ")

Аттестат аккредитации (ИАС) № ААС.А.00259

108811, г. Москва, п. Московский, 22-й км Киевского шоссе, домовл. 4, стр. 1, блок А, оф. 405

Тел./факс: +7 (495) 24-6-24-24 / 246-09-35; 8-800-707-1107; моб.: +7-916-2303-916. www.gicpv.ru

«Утверждаю»

Руководитель

Испытательного центра



М.В. Морина

Протокол испытаний № ВП-10648/20

«27» апреля 2020 г.

Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие «Армянскводоканал»

муниципальное образование городской округ Армянск Крым

Объект испытаний: Проба питьевой воды

Акт отбора пробы: Акт отбора ИЦ

Дата и время отбора пробы: 23.04.2020, 12:30-13:00

Место отбора пробы: Республика Крым, г. Армянск, Васильева, д. 2, Управление МУП «Армянскводоканал»

Дата и время принятия пробы в работу: 23.04.2020, 17:50

Даты проведения испытаний: 23.04.2020 - 27.04.2020

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	ПДК (предельно допустимая концентрация), по [1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
1.	Железо общее, мг/дм ³	< 0.04	0.3	ГОСТ 31870-2012 (Метод 1)
2.	Марганец, мг/дм ³	< 0.001	0.1	ГОСТ 31870-2012 (Метод 1)
3.	Нитрат-ион, мг/дм ³	20.2	45	ФР.1.31.2005.01774
4.	Жесткость общая, °Ж	9.2	7	ГОСТ 31954-2012 (метод А)
5.	Водородный показатель (рН), ед. рН	7.79	6 - 9	ФР.1.31.2005.01774
6.	Мутность, ЕМФ	< 1	2.6	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
7.	Цветность, °	< 1	20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
8.	Привкус, баллы	1	2	ГОСТ Р 57164-2016
9.	Запах, баллы	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
10.	Сульфаты, мг/дм ³	310	500	ГОСТ 31940-2012, метод 1
11.	Хлориды, мг/дм ³	130	350	ПНД Ф 14.1:2:4.111-97
12.	Фторид-ион, мг/дм ³	0.39	1.5	ФР.1.31.2005.01774
13.	Общая минерализация, мг/дм³	1030	1000	ПНД Ф 14.1:2:4.261-10
14.	Общие колиформные бактерии (ОКБ), бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01, п. 8.2
15.	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ), бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01, п. 8.2
16.	Общее микробное число, КОЕ/см ³	Не обнаружено	50	МУК 4.2.1018-01, п. 8.1


[1] - СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям. Передача документа третьим лицам, а также его полное или частичное копирование без разрешения АО «ГИЦ ПВ» и согласования с Заказчиком не допускается.

Ответственный за проведение испытаний:

Зам. руководителя Испытательного центра _____

П.С. Иванов

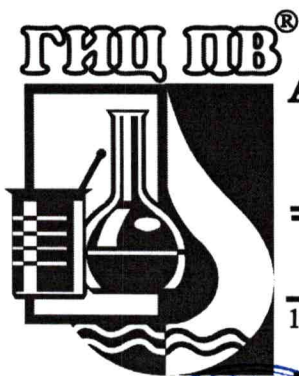

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
Акционерного общества "Главный контрольно-
испытательный центр питьевой воды"
(АО "ГИЦ ПВ")

Аттестат аккредитации (ILAC) № ААС.А.00259

108811, г. Москва, п. Московский, 22-й км Киевского шоссе, домовл. 4, стр. 1, блок А, оф. 405

Тел./факс: +7 (495) 24-6-24-24 / 246-09-35; 8-800-707-1107; моб.: +7-916-2303-916. www.gicpv.ru

«Утверждаю»

Руководитель

Испытательного центра



М.В. Морина

Протокол испытаний № ВП-10649/20

«27» апреля 2020 г.

**Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие «Армянскводоканал»
муниципальное образование городской округ Армянск Крым**

Объект испытаний: Проба питьевой воды

Акт отбора пробы: Акт отбора ИЦ

Дата и время отбора пробы: 23.04.2020, 11:15-13:00

**Место отбора пробы: Республика Крым, г. Армянск, Гайдара, д. 10, общежитие № 10, МКП
«Благоустройство»**

Дата и время принятия пробы в работу: 23.04.2020, 17:50

Даты проведения испытаний: 23.04.2020 - 27.04.2020

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	ПДК (предельно допустимая концентрация), по [1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
1.	Железо общее, мг/дм ³	0.097	0.3	ГОСТ 31870-2012 (Метод 1)
2.	Марганец, мг/дм ³	< 0.001	0.1	ГОСТ 31870-2012 (Метод 1)
3.	Нитрат-ион, мг/дм ³	21.0	45	ФР.1.31.2005.01774
4.	Жесткость общая, °Ж	10.3	7	ГОСТ 31954-2012 (метод А)
5.	Водородный показатель (рН), ед. рН	7.90	6 - 9	ФР.1.31.2005.01774
6.	Мутность, ЕМФ	< 1	2.6	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
7.	Цветность, °	< 1	20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
8.	Привкус, баллы	1	2	ГОСТ Р 57164-2016
9.	Запах, баллы	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
10.	Сульфаты, мг/дм ³	420	500	ГОСТ 31940-2012, метод 1
11.	Хлориды, мг/дм ³	148	350	ПНД Ф 14.1:2:4.111-97
12.	Фторид-ион, мг/дм ³	0.38	1.5	ФР.1.31.2005.01774
13.	Общая минерализация, мг/дм³	1140	1000	ПНД Ф 14.1:2:4.261-10
14.	Общие колиформные бактерии (ОКБ), бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01, п. 8.2
15.	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ), бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01, п. 8.2
16.	Общее микробное число, КОЕ/см ³	Не обнаружено	50	МУК 4.2.1018-01, п. 8.1


[1] - СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям. Передача документа третьим лицам, а также его полное или частичное копирование без разрешения АО «ГИЦ ПВ» и согласования с Заказчиком не допускается.

Ответственный за проведение испытаний:

Зам. руководителя Испытательного центра

П.С. Иванов

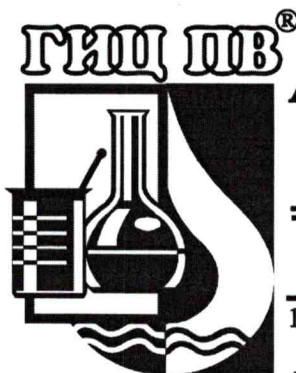

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
Акционерного общества "Главный контрольно-
испытательный центр питьевой воды"
(АО "ГИЦ ПВ")

Аттестат аккредитации (ИЛАС) № ААС.А.00259

108811, г. Москва, п. Московский, 22-й км Киевского шоссе, домовл. 4, стр. 1, блок А, оф. 405

Тел./факс: +7 (495) 24-6-24-24 / 246-09-35; 8-800-707-1107; моб.: +7-916-2303-916. www.gicpv.ru

«Утверждаю»

Руководитель
Испытательного центра



М.В. Морина

Протокол испытаний № ВП-10650/20

«27» апреля 2020 г.

Заказчик: **Муниципальное унитарное предприятие «Армянскводоканал»**
муниципальное образование городской округ Армянск Крым

Объект испытаний: Проба питьевой воды

Акт отбора пробы: Акт отбора ИЦ

Дата и время отбора пробы: 23.04.2020, 10:15-13:00

Место отбора пробы: Республика Крым, г. Армянск, район Турецкого вала, станция № 3 водоподъема

Дата и время принятия пробы в работу: 23.04.2020, 17:50

Даты проведения испытаний: 23.04.2020 - 27.04.2020

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	ПДК (предельно допустимая концентрация), по[1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
1.	Железо общее, мг/дм ³	< 0.04	0.3	ГОСТ 31870-2012 (Метод 1)
2.	Марганец, мг/дм ³	< 0.001	0.1	ГОСТ 31870-2012 (Метод 1)
3.	Нитрат-ион, мг/дм ³	20.6	45	ФР.1.31.2005.01774
4.	Жесткость общая, °Ж	9.7	7	ГОСТ 31954-2012 (метод А)
5.	Водородный показатель (рН), ед. рН	7.81	6 - 9	ФР.1.31.2005.01774
6.	Мутность, ЕМФ	< 1	2.6	ПНД Ф 14.1:2.3:4.213-05
7.	Цветность, °	-	20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
8.	Привкус, баллы	1	2	ГОСТ Р 57164-2016
9.	Запах, баллы	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
10.	Сульфаты, мг/дм ³	330	500	ГОСТ 31940-2012, метод 1
11.	Хлориды, мг/дм ³	156	350	ПНД Ф 14.1:2.4.111-97
12.	Фторид-ион, мг/дм ³	0.39	1.5	ФР.1.31.2005.01774
13.	Общая минерализация, мг/дм³	1090	1000	ПНД Ф 14.1:2.4.261-10
14.	Общие колиформные бактерии (ОКБ), бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01, п. 8.2
15.	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ), бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01, п. 8.2
16.	Общее микробное число, КОЕ/см ³	Не обнаружено	50	МУК 4.2.1018-01, п. 8.1

[1] - СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям. Передача документа третьим лицам, а также его полное или частичное копирование без разрешения АО «ГИЦ ПВ» и согласования с Заказчиком не допускается.

Ответственный за проведение испытаний:

Зам. руководителя Испытательного центра

П.С. Иванов



ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
Акционерного общества "Главный контрольно-
испытательный центр питьевой воды"
(АО "ГИЦ ПВ")

Аттестат аккредитации (ИАС) № ААС.А.00259

108811, г. Москва, п. Московский, 22-й км Киевского шоссе, домовл. 4, стр. 1, блок А, оф. 405

Тел./факс: +7 (495) 24-6-24-24 / 246-09-35; 8-800-707-1107; моб.: +7-916-2303-916. www.gicpv.ru

«Утверждаю»

Руководитель

Испытательного центра



М.В. Морина

Протокол испытаний № ВП-10651/20

«27» апреля 2020 г.

Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие «Армянскводоканал»

муниципальное образование городской округ Армянск Крым

Объект испытаний: Проба питьевой воды

Акт отбора пробы: Акт отбора ИЦ

Дата и время отбора пробы: 23.04.2020, 10:30-13:00

Место отбора пробы: Республика Крым, г. Армянск, ул. Симферопольская, д. 11, ТП № 11 (подкачка)

Дата и время принятия пробы в работу: 23.04.2020, 17:50

Даты проведения испытаний: 23.04.2020 - 27.04.2020

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	ПДК (предельно допустимая концентрация), по[1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
1.	Железо общее, мг/дм ³	< 0.04	0.3	ГОСТ 31870-2012 (Метод 1)
2.	Марганец, мг/дм ³	< 0.001	0.1	ГОСТ 31870-2012 (Метод 1)
3.	Нитрат-ион, мг/дм ³	19.9	45	ФР.1.31.2005.01774
4.	Жесткость общая, °Ж	9.3	7	ГОСТ 31954-2012 (метод А)
5.	Водородный показатель (рН), ед. рН	7.82	6 - 9	ФР.1.31.2005.01774
6.	Мутность, ЕМФ	< 1	2.6	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
7.	Цветность, °	< 1	20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
8.	Привкус, баллы	1	2	ГОСТ Р 57164-2016
9.	Запах, баллы	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
10.	Сульфаты, мг/дм ³	350	500	ГОСТ 31940-2012, метод 1
11.	Хлориды, мг/дм ³	159	350	ПНД Ф 14.1:2:4.111-97
12.	Фторид-ион, мг/дм ³	0.35	1.5	ФР.1.31.2005.01774
13.	Общая минерализация, мг/дм³	1120	1000	ПНД Ф 14.1:2:4.261-10
14.	Общие колиформные бактерии (ОКБ), бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01, п. 8.2
15.	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ), бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01, п. 8.2
16.	Общее микробное число, КОЕ/см ³	Не обнаружено	50	МУК 4.2.1018-01, п. 8.1

[1] - СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям. Передача документа третьим лицам, а также его полное или частичное копирование без разрешения АО «ГИЦ ПВ» и согласования с Заказчиком не допускается.

Ответственный за проведение испытаний:

Зам. руководителя Испытательного центра

Handwritten signature

П.С. Иванов



ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
Акционерного общества "Главный контрольно-
испытательный центр питьевой воды"
(АО "ГИЦ ПВ")

Аттестат аккредитации (ILAC) № ААС.А.00259

108811, г. Москва, п. Московский, 22-й км Киевского шоссе, домовл. 4, стр. 1, блок А, оф. 405

Тел./факс: +7 (495) 24-6-24-24 / 246-09-35; 8-800-707-1107; моб.: +7-916-2303-916. www.gicpv.ru



М.В. Морина

Протокол испытаний № ВП-10652/20

«27» апреля 2020 г.

Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие «Армянскводоканал»
муниципальное образование городской округ Армянск Крым

Объект испытаний: Проба питьевой воды

Акт отбора пробы: Акт отбора ИЦ

Дата и время отбора пробы: 23.04.2020, 11:30-13:00

Место отбора пробы: Республика Крым, г. Армянск, Корявко, д. 32, мини-котельная (подкачка)

Дата и время принятия пробы в работу: 23.04.2020, 17:50

Даты проведения испытаний: 23.04.2020 - 27.04.2020

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	ПДК (предельно допустимая концентрация), по [1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
1.	Железо общее, мг/дм ³	< 0.04	0.3	ГОСТ 31870-2012 (Метод 1)
2.	Марганец, мг/дм ³	< 0.001	0.1	ГОСТ 31870-2012 (Метод 1)
3.	Нитрат-ион, мг/дм ³	18.6	45	ФР.1.31.2005.01774
4.	Жесткость общая, °Ж	9.2	7	ГОСТ 31954-2012 (метод А)
5.	Водородный показатель (рН), ед. рН	7.79	6 - 9	ФР.1.31.2005.01774
6.	Мутность, ЕМФ	< 1	2.6	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
7.	Цветность, °	< 1	20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
8.	Привкус, баллы	1	2	ГОСТ Р 57164-2016
9.	Запах, баллы	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
10.	Сульфаты, мг/дм ³	259	500	ГОСТ 31940-2012, метод 1
11.	Хлориды, мг/дм ³	155	350	ПНД Ф 14.1:2:4.111-97
12.	Фторид-ион, мг/дм ³	0.36	1.5	ФР.1.31.2005.01774
13.	Общая минерализация, мг/дм³	1040	1000	ПНД Ф 14.1:2:4.261-10
14.	Общие колиформные бактерии (ОКБ), бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01, п. 8.2
15.	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ), бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01, п. 8.2
16.	Общее микробное число, КОЕ/см ³	Не обнаружено	50	МУК 4.2.1018-01, п. 8.1


[1] - СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям. Передача документа третьим лицам, а также его полное или частичное копирование без разрешения АО «ГИЦ ПВ» и согласования с Заказчиком не допускается.

Ответственный за проведение испытаний:

Зам. руководителя Испытательного центра _____

П.С. Иванов

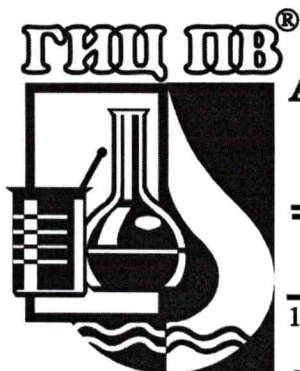

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
Акционерного общества "Главный контрольно-
испытательный центр питьевой воды"
(АО "ГИЦ ПВ")

Аттестат аккредитации (ILAC) № ААС.А.00259

108811, г. Москва, п. Московский, 22-й км Киевского шоссе, домовл. 4, стр. 1, блок А, оф. 405

Тел./факс: +7 (495) 24-6-24-24 / 246-09-35; 8-800-707-1107; моб.: +7-916-2303-916. www.gicpv.ru

«Утверждаю»

Руководитель
Испытательного центра



М.В. Морина

Протокол испытаний № ВП-10653/20

«27» апреля 2020 г.

Заказчик: **Муниципальное унитарное предприятие «Армянскводоканал»**

муниципальное образование городской округ Армянск Крым

Объект испытаний: Проба питьевой воды

Акт отбора пробы: Акт отбора ИЦ

Дата и время отбора пробы: 23.04.2020, 09:00-13:00

Место отбора пробы: Республика Крым, г. Армянск, Корявко, д. 17, ТП № 4 (подкачка)

Дата и время принятия пробы в работу: 23.04.2020, 17:50

Даты проведения испытаний: 23.04.2020 - 27.04.2020

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	ПДК (предельно допустимая концентрация), по [1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
1.	Железо общее, мг/дм ³	< 0.04	0.3	ГОСТ 31870-2012 (Метод 1)
2.	Марганец, мг/дм ³	< 0.001	0.1	ГОСТ 31870-2012 (Метод 1)
3.	Нитрат-ион, мг/дм ³	18.9	45	ФР.1.31.2005.01774
4.	Жесткость общая, °Ж	9.3	7	ГОСТ 31954-2012 (метод А)
5.	Водородный показатель (рН), ед. рН	7.81	6 - 9	ФР.1.31.2005.01774
6.	Мутность, ЕМФ	< 1	2.6	ПНД Ф 14.1:2.3:4.213-05
7.	Цветность, °	< 1	20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
8.	Привкус, баллы	1	2	ГОСТ Р 57164-2016
9.	Запах, баллы	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
10.	Сульфаты, мг/дм ³	320	500	ГОСТ 31940-2012, метод 1
11.	Хлориды, мг/дм ³	142	350	ПНД Ф 14.1:2.4.111-97
12.	Фторид-ион, мг/дм ³	0.37	1.5	ФР.1.31.2005.01774
13.	Общая минерализация, мг/дм³	1030	1000	ПНД Ф 14.1:2.4.261-10
14.	Общие колиформные бактерии (ОКБ), бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01, п. 8.2
15.	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ), бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01, п. 8.2
16.	Общее микробное число, КОЕ/см ³	Не обнаружено	50	МУК 4.2.1018-01, п. 8.1


[1] - СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям. Передача документа третьим лицам, а также его полное или частичное копирование без разрешения АО «ГИЦ ПВ» и согласования с Заказчиком не допускается.

Ответственный за проведение испытаний:

Зам. руководителя Испытательного центра _____

П.С. Иванов

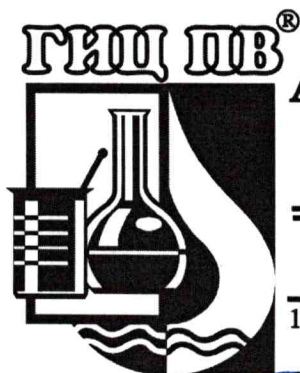

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
Акционерного общества "Главный контрольно-
испытательный центр питьевой воды"
(АО "ГИЦ ПВ")

Аттестат аккредитации (ILAC) № ААС.А.00259

108811, г. Москва, п. Московский, 22-й км Киевского шоссе, домовл. 4, стр. 1, блок А, оф. 405
Тел./факс: +7 (495) 24-6-24-24 / 246-09-35; 8-800-707-1107; моб.: +7-916-2303-916. www.gicpv.ru

«Утверждаю»
Руководитель
Испытательного центра



М.В. Морина

Протокол испытаний № ВП-10654/20
«27» апреля 2020 г.

Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие «Армянскводоканал»
муниципальное образование городской округ Армянск Крым

Объект испытаний: Проба питьевой воды

Акт отбора пробы: Акт отбора ИЦ

Дата и время отбора пробы: 23.04.2020, 09:15-13:00

Место отбора пробы: Республика Крым, г. Армянск, корявка, д. 23, ТП № 2 (подкачка)

Дата и время принятия пробы в работу: 23.04.2020, 17:50

Даты проведения испытаний: 23.04.2020 - 27.04.2020

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	ПДК (предельно допустимая концентрация), по[1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
1.	Железо общее, мг/дм ³	< 0.04	0.3	ГОСТ 31870-2012 (Метод 1)
2.	Марганец, мг/дм ³	< 0.001	0.1	ГОСТ 31870-2012 (Метод 1)
3.	Нитрат-ион, мг/дм ³	18.5	45	ФР.1.31.2005.01774
4.	Жесткость общая, °Ж	8.7	7	ГОСТ 31954-2012 (метод А)
5.	Водородный показатель (рН), ед. рН	7.91	6 - 9	ФР.1.31.2005.01774
6.	Мутность, ЕМФ	< 1	2.6	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
7.	Цветность, °	< 1	20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
8.	Привкус, баллы	1	2	ГОСТ Р 57164-2016
9.	Запах, баллы	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
10.	Сульфаты, мг/дм ³	239	500	ГОСТ 31940-2012, метод 1
11.	Хлориды, мг/дм ³	128	350	ПНД Ф 14.1:2:4.111-97
12.	Фторид-ион, мг/дм ³	0.34	1.5	ФР.1.31.2005.01774
13.	Общая минерализация, мг/дм ³	990	1000	ПНД Ф 14.1:2:4.261-10
14.	Общие колиформные бактерии (ОКБ), бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01, п. 8.2
15.	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ), бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01, п. 8.2
16.	Общее микробное число, КОЕ/см ³	Не обнаружено	50	МУК 4.2.1018-01, п. 8.1


[1] - СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям. Передача документа третьим лицам, а также его полное или частичное копирование без разрешения АО «ГИЦ ПВ» и согласования с Заказчиком не допускается.

Ответственный за проведение испытаний:

Зам. руководителя Испытательного центра

П.С. Иванов

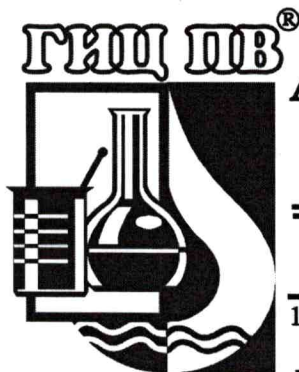

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

Акционерного общества «Главный контрольно-испытательный центр питьевой воды»
(АО «ГИЦ ПВ»)

Аттестат аккредитации (ИЛАС) № ААС.А.00259

108811, г. Москва, п. Московский, 22-й км Киевского шоссе, домовл. 4, стр. 1, блок А, оф. 405

Тел./факс: +7 (495) 24-6-24-24 / 246-09-35; 8-800-707-1107; моб.: +7-916-2303-916. www.gicpv.ru

«Утверждаю»

Руководитель
Испытательного центра



М.В. Морина

Протокол испытаний № ВП-10655/20

«27» апреля 2020 г.

Заказчик: **Муниципальное унитарное предприятие «Армянскводоканал»**
муниципальное образование городской округ Армянск Крым

Объект испытаний: Проба питьевой воды

Акт отбора пробы: Акт отбора ИЦ

Дата и время отбора пробы: 23.04.2020, 12:15-13:00

Место отбора пробы: Республика Крым, г. Армянск, подающий магистральный водовод (колодец), подача на предприятие АФ ООО «Титановые Инвестиции»

Дата и время принятия пробы в работу: 23.04.2020, 17:50

Даты проведения испытаний: 23.04.2020 - 27.04.2020

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	ПДК (предельно допустимая концентрация), По[1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
1.	Железо общее, мг/дм ³	< 0.04	0.3	ГОСТ 31870-2012 (Метод 1)
2.	Марганец, мг/дм ³	< 0.001	0.1	ГОСТ 31870-2012 (Метод 1)
3.	Нитрат-ион, мг/дм ³	19.2	45	ФР.1.31.2005.01774
4.	Жесткость общая, °Ж	9.0	7	ГОСТ 31954-2012 (метод А)
5.	Водородный показатель (рН), ед. рН	7.83	6 - 9	ФР.1.31.2005.01774
6.	Мутность, ЕМФ	< 1	2.6	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
7.	Цветность, °	< 1	20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
8.	Привкус, баллы	1	2	ГОСТ Р 57164-2016
9.	Запах, баллы	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
10.	Сульфаты, мг/дм ³	360	500	ГОСТ 31940-2012, метод 1
11.	Хлориды, мг/дм ³	134	350	ПНД Ф 14.1:2:4.111-97
12.	Фторид-ион, мг/дм ³	0.37	1.5	ФР.1.31.2005.01774
13.	Общая минерализация, мг/дм³	1100	1000	ПНД Ф 14.1:2:4.261-10
14.	Общие колиформные бактерии (ОКБ), бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01, п. 8.2
15.	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ), бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01, п. 8.2
16.	Общее микробное число, КОЕ/см ³	Не обнаружено	50	МУК 4.2.1018-01, п. 8.1


[1] - СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Передача документа третьим лицам, а также его полное или частичное копирование без разрешения АО «ГИЦ ПВ» и согласования с Заказчиком не допускается.

Ответственный за проведение испытаний:

Зам. руководителя Испытательного центра

П.С. Иванов

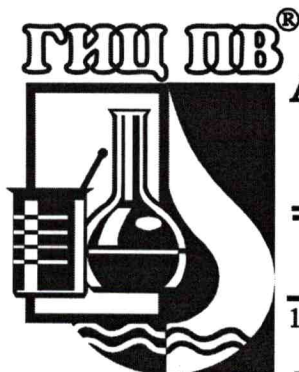

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
Акционерного общества "Главный контрольно-
испытательный центр питьевой воды"
(АО "ГИЦ ПВ")

Аттестат аккредитации (ILAC) № ААС.А.00259

108811, г. Москва, п. Московский, 22-й км Киевского шоссе, домовл. 4, стр. 1, блок А, оф. 405

Тел./факс: +7 (495) 24-6-24-24 / 246-09-35; 8-800-707-1107; моб.: +7-916-2303-916. www.gicpv.ru

«Утверждаю»

Руководитель

Испытательного центра



М.В. Морина

Протокол испытаний № ВП-10641/20

«27» апреля 2020 г.

**Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие «Армянскводоканал»
муниципальное образование городской округ Армянск Крым**

Объект испытаний: Проба питьевой воды

Акт отбора пробы: Акт отбора ИЦ

Дата и время отбора пробы: 23.04.2020, 10:00-13:00

Место отбора пробы: Республика Крым, г. Армянск, колодец находящийся на водоводе с.

Перекоп, подача воды на с. Перекоп

Дата и время принятия пробы в работу: 23.04.2020, 17:50

Даты проведения испытаний: 23.04.2020 - 27.04.2020

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	ПДК (предельно допустимая концентрация), по [1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
1.	Железо общее, мг/дм ³	< 0.04	0.3	ГОСТ 31870-2012 (Метод 1)
2.	Марганец, мг/дм ³	0.021	0.1	ГОСТ 31870-2012 (Метод 1)
3.	Нитрат-ион, мг/дм ³	19.2	45	ФР.1.31.2005.01774
4.	Жесткость общая, °Ж	10.1	7	ГОСТ 31954-2012 (метод А)
5.	Водородный показатель (рН), ед. рН	7.77	6 - 9	ФР.1.31.2005.01774
6.	Мутность, ЕМФ	< 1	2.6	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
7.	Цветность, °	2.6	20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
8.	Привкус, баллы	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
9.	Запах, баллы	1	2	ГОСТ Р 57164-2016
10.	Сульфаты, мг/дм ³	450	500	ГОСТ 31940-2012, метод 1
11.	Хлориды, мг/дм ³	162	350	ПНД Ф 14.1:2:4.111-97
12.	Фторид-ион, мг/дм ³	0.37	1.5	ФР.1.31.2005.01774
13.	Общая минерализация, мг/дм³	1150	1000	ПНД Ф 14.1:2:4.261-10
14.	Общие колиформные бактерии (ОКБ), бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01, п. 8.2
15.	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ), бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01, п. 8.2
16.	Общее микробное число, КОЕ/см ³	Не обнаружено	50	МУК 4.2.1018-01, п. 8.1


[1] - СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям. Передача документа третьим лицам, а также его полное или частичное копирование без разрешения АО «ГИЦ ПВ» и согласования с Заказчиком не допускается.

Ответственный за проведение испытаний:

Зам. руководителя Испытательного центра

П.С. Иванов



«Утверждаю»

Руководитель
Испытательного центра



М.В. Морина

Протокол испытаний № ВП-10642/20

«27» апреля 2020 г.

Заказчик: **Муниципальное унитарное предприятие «Армянскводоканал»
муниципальное образование городской округ Армянск Крым**

Объект испытаний: Проба питьевой воды

Акт отбора пробы: Акт отбора ИЦ

Дата и время отбора пробы: 23.04.2020, 09:30-13:00

Место отбора пробы: Республика Крым, г. Армянск, магазин ЧП Савлук, с. Суворово, ул. Батова, подача воды на с. Суворово

Дата и время принятия пробы в работу: 23.04.2020, 17:50

Даты проведения испытаний: 23.04.2020 - 27.04.2020

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	ПДК (предельно допустимая концентрация), по [1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
1.	Железо общее, мг/дм ³	< 0.04	0.3	ГОСТ 31870-2012 (Метод 1)
2.	Марганец, мг/дм ³	0.0180	0.1	ГОСТ 31870-2012 (Метод 1)
3.	Нитрат-ион, мг/дм ³	20.0	45	ФР.1.31.2005.01774
4.	Жесткость общая, °Ж	10.1	7	ГОСТ 31954-2012 (метод А)
5.	Водородный показатель (рН), ед. рН	7.78	6 - 9	ФР.1.31.2005.01774
6.	Мутность, ЕМФ	< 1	2.6	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
7.	Цветность, °	2.4	20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
8.	Привкус, баллы	1	2	ГОСТ Р 57164-2016
9.	Запах, баллы	1	2	ГОСТ Р 57164-2016
10.	Сульфаты, мг/дм ³	410	500	ГОСТ 31940-2012, метод 1
11.	Хлориды, мг/дм ³	154	350	ПНД Ф 14.1:2:4.111-97
12.	Фторид-ион, мг/дм ³	0.41	1.5	ФР.1.31.2005.01774
13.	Общая минерализация, мг/дм³	1100	1000	ПНД Ф 14.1:2:4.261-10
14.	Общие колиформные бактерии (ОКБ), бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01, п. 8.2
15.	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ), бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01, п. 8.2
16.	Общее микробное число, КОЕ/см ³	Не обнаружено	50	МУК 4.2.1018-01, п. 8.1

[1] - СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»


Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям. Передача документа третьим лицам, а также его полное или частичное копирование без разрешения АО «ГИЦ ПВ» и согласования с Заказчиком не допускается.

Ответственный за проведение испытаний:

Зам. руководителя Испытательного центра

Handwritten signature

П.С. Иванов

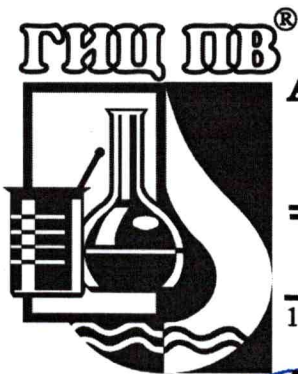

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
Акционерного общества "Главный контрольно-
испытательный центр питьевой воды"
(АО "ГИЦ ПВ")

Аттестат аккредитации (ИАС) № ААС.А.00259

108811, г. Москва, п. Московский, 22-й км Киевского шоссе, домовл. 4, стр. 1, блок А, оф. 405

Тел./факс: +7 (495) 24-6-24-24 / 246-09-35; 8-800-707-1107; моб.: +7-916-2303-916. www.gicpv.ru

«Утверждаю»

Руководитель Испытательного центра

М.В. Морина

Протокол испытаний № ВП-10643/20

«27» апреля 2020 г.

**Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие «Армянскводоканал»
муниципальное образование городской округ Армянск Крым**

Объект испытаний: Проба питьевой воды

Акт отбора пробы: Акт отбора ИЦ

Дата и время отбора пробы: 23.04.2020, 12:00-13:00

Место отбора пробы: Республика Крым, г. Армянск, крытая стоянка в районе мкр. Корявко, д. 30, подача воды на с. Волошино

Дата и время принятия пробы в работу: 23.04.2020, 17:50

Даты проведения испытаний: 23.04.2020 - 27.04.2020

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	ПДК (предельно допустимая концентрация), по [1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
1.	Железо общее, мг/дм ³	0.131	0.3	ГОСТ 31870-2012 (Метод 1)
2.	Марганец, мг/дм ³	0.015	0.1	ГОСТ 31870-2012 (Метод 1)
3.	Нитрат-ион, мг/дм ³	19.4	45	ФР.1.31.2005.01774
4.	Жесткость общая, °Ж	9.2	7	ГОСТ 31954-2012 (метод А)
5.	Водородный показатель (рН), ед. рН	7.85	6 - 9	ФР.1.31.2005.01774
6.	Мутность, ЕМФ	< 1	2.6	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
7.	Цветность, °	2.5	20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
8.	Привкус, баллы	1	2	ГОСТ Р 57164-2016
9.	Запах, баллы	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
10.	Сульфаты, мг/дм ³	256	500	ГОСТ 31940-2012, метод 1
11.	Хлориды, мг/дм ³	145	350	ПНД Ф 14.1:2:4.111-97
12.	Фторид-ион, мг/дм ³	0.38	1.5	ФР.1.31.2005.01774
13.	Общая минерализация, мг/дм ³	810	1000	ПНД Ф 14.1:2:4.261-10
14.	Общие колиформные бактерии (ОКБ), бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01, п. 8.2
15.	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ), бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01, п. 8.2
16.	Общее микробное число, КОЕ/см ³	Не обнаружено	50	МУК 4.2.1018-01, п. 8.1


[1] - СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям. Передача документа третьим лицам, а также его полное или частичное копирование без разрешения АО «ГИЦ ПВ» и согласования с Заказчиком не допускается.

Ответственный за проведение испытаний:

Зам. руководителя Испытательного центра

П.С. Иванов

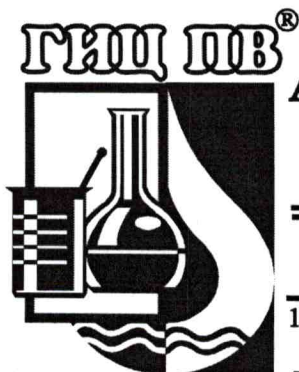

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
Акционерного общества "Главный контрольно-
испытательный центр питьевой воды"
(АО "ГИЦ ПВ")

Аттестат аккредитации (ИАС) № ААС.А.00259

108811, г. Москва, п. Московский, 22-й км Киевского шоссе, домовл. 4, стр. 1, блок А, оф. 405

Тел./факс: +7 (495) 24-6-24-24 / 246-09-35; 8-800-707-1107; моб.: +7-916-2303-916. www.gicpv.ru

«Утверждаю»

Руководитель
Испытательного центра



_____ М.В. Морина

Протокол испытаний № ВП-10644/20

«27» апреля 2020 г.

Заказчик: **Муниципальное унитарное предприятие «Армянскводоканал»**
муниципальное образование городской округ Армянск Крым

Объект испытаний: Проба питьевой воды

Акт отбора пробы: Акт отбора ИЦ

Дата и время отбора пробы: 23.04.2020, 09:45-13:00

Место отбора пробы: Республика Крым, г. Армянск, м-н Корявко, д. 4, ТП № 10 (подкачка)

Дата и время принятия пробы в работу: 23.04.2020, 17:50

Даты проведения испытаний: 23.04.2020 - 27.04.2020

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	ПДК (предельно допустимая концентрация), ПО[1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
1.	Железо общее, мг/дм ³	< 0.04	0.3	ГОСТ 31870-2012 (Метод 1)
2.	Марганец, мг/дм ³	0.0081	0.1	ГОСТ 31870-2012 (Метод 1)
3.	Нитрат-ион, мг/дм ³	25.7	45	ФР.1.31.2005.01774
4.	Жесткость общая, °Ж	9.9	7	ГОСТ 31954-2012 (метод А)
5.	Водородный показатель (рН), ед. рН	7.78	6 - 9	ФР.1.31.2005.01774
6.	Мутность, ЕМФ	< 1	2.6	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
7.	Цветность, °	2.6	20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
8.	Привкус, баллы	1	2	ГОСТ Р 57164-2016
9.	Запах, баллы	1	2	ГОСТ Р 57164-2016
10.	Сульфаты, мг/дм ³	320	500	ГОСТ 31940-2012, метод 1
11.	Хлориды, мг/дм ³	150	350	ПНД Ф 14.1:2:4.111-97
12.	Фторид-ион, мг/дм ³	0.49	1.5	ФР.1.31.2005.01774
13.	Общая минерализация, мг/дм ³	920	1000	ПНД Ф 14.1:2:4.261-10
14.	Общие колиформные бактерии (ОКБ), бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01, п. 8.2
15.	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ), бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01, п. 8.2
16.	Общее микробное число, КОЕ/см ³	Не обнаружено	50	МУК 4.2.1018-01, п. 8.1

[1] - СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям. Передача документа третьим лицам, а также его полное или частичное копирование без разрешения АО «ГИЦ ПВ» и согласования с Заказчиком не допускается.

Ответственный за проведение испытаний:

Зам. руководителя Испытательного центра _____

П.С. Иванов