




ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

Акционерного общества "Главный контрольно-испытательный центр питьевой воды"
(АО "ГИЦ ПВ")

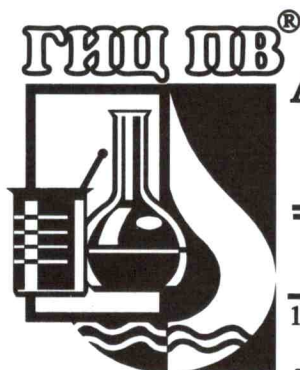

Аттестат аккредитации (ПАС) № ААС.А.00259

108811, г. Москва, п. Московский, 22-й км Киевского шоссе, домовл. 4, стр. 1, блок А, оф. 405
Тел./факс: +7 (495) 24-6-24-24 / 246-09-35; 8-800-707-1107; моб.: +7-916-2303-916. www.gicpv.ru

«Утверждаю»

Руководитель
Испытательного центра



М.В. Морина

Протокол испытаний № ВП-8042/20

«12» марта 2020 г.

Заказчик: **Муниципальное унитарное предприятие «Армянскводоканал»**
муниципальное образование городской округ Армянск Крым

Объект испытаний: Проба питьевой воды

Акт отбора пробы: Акт отбора ИЦ

Дата и время отбора пробы: 10.03.2020, 11:30-11:40

Место отбора пробы: Республика Крым, г. Армянск, район Турецкого вала, станция № 3
водоподъема

Дата и время принятия пробы в работу: 10.03.2020

Даты проведения испытаний: 10.03.2020 - 12.03.2020

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	ПДК (предельно допустимая концентрация), по [1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
1.	Железо общее, мг/дм ³	< 0.04	0.3	ГОСТ 31870-2012 (Метод 1)
2.	Марганец, мг/дм ³	< 0.001	0.1	ГОСТ 31870-2012 (Метод 1)
3.	Нитрат-ион, мг/дм ³	12.9	45	ФР.1.31.2005.01774
4.	Жесткость общая, °Ж	9.4	7	ГОСТ 31954-2012 (метод А)
5.	Водородный показатель (рН), ед. рН	7.78	6 - 9	ФР.1.31.2005.01774
6.	Мутность, ЕМФ	< 1	2.6	ПНД Ф 14.1:2.4.213-05
7.	Цветность, °	< 1	20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
8.	Привкус, баллы	1	2	ГОСТ Р 57164-2016
9.	Запах, баллы	1	2	ГОСТ Р 57164-2016
10.	Сульфаты, мг/дм ³	460	500	ГОСТ 31940-2012, метод 3
11.	Хлориды, мг/дм ³	148	350	ПНД Ф 14.1:2.4.111-97
12.	Фторид-ион, мг/дм ³	0.38	1.5	ФР.1.31.2005.01774
13.	Общая минерализация, мг/дм³	1170	1000	ПНД Ф 14.1:2.4.261-10
14.	Общие колиформные бактерии (ОКБ), бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01, п. 8.2
15.	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ), бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01, п. 8.2
16.	Общее микробное число, КОЕ/см ³	Не обнаружено	50	МУК 4.2.1018-01, п. 8.1


[1] - СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Передача документа третьим лицам, а также его полное или частичное копирование без разрешения АО «ГИЦ ПВ» и согласования с Заказчиком не допускается.

Ответственный за проведение испытаний:

Зам. руководителя Испытательного центра

П.С. Иванов

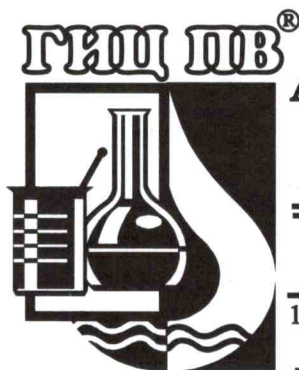

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
Акционерного общества "Главный контрольно-
испытательный центр питьевой воды"
(АО "ГИЦ ПВ")



Аттестат аккредитации (ПАС) № ААС.А.00259

108811, г. Москва, п. Московский, 22-й км Киевского шоссе, домовл. 4, стр. 1, блок А, оф. 405
Тел./факс: +7 (495) 24-6-24-24 / 246-09-35; 8-800-707-1107; моб.: +7-916-2303-916. www.gicpv.ru

«Утверждаю»

Руководитель
Испытательного центра



М.В. Морина

Протокол испытаний № ВП-8041/20
«12» марта 2020 г.

Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие «Армянскводоканал»
муниципальное образование городской округ Армянск Крым

Объект испытаний: Проба питьевой воды

Акт отбора пробы: Акт отбора ИЦ

Дата и время отбора пробы: 10.03.2020, 12:00-12:10

Место отбора пробы: Республика Крым, г. Армянск, Гайдара, д. 10, общежитие № 10, МКП «Благоустройство»

Дата и время принятия пробы в работу: 10.03.2020

Даты проведения испытаний: 10.03.2020 - 12.03.2020

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	ПДК (предельно допустимая концентрация), по [1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
1.	Железо общее, мг/дм ³	< 0.04	0.3	ГОСТ 31870-2012 (Метод 1)
2.	Марганец, мг/дм ³	< 0.001	0.1	ГОСТ 31870-2012 (Метод 1)
3.	Нитрат-ион, мг/дм ³	14.6	45	ФР.1.31.2005.01774
4.	Жесткость общая, °Ж	9.9	7	ГОСТ 31954-2012 (метод А)
5.	Водородный показатель (рН), ед. рН	7.93	6 - 9	ФР.1.31.2005.01774
6.	Мутность, ЕМФ	1.24	2.6	ПНД Ф 14.1:2.4.213-05
7.	Цветность, °	< 1	20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
8.	Привкус, баллы	1	2	ГОСТ Р 57164-2016
9.	Запах, баллы	1	2	ГОСТ Р 57164-2016
10.	Сульфаты, мг/дм ³	420	500	ГОСТ 31940-2012, метод 3
11.	Хлориды, мг/дм ³	134	350	ПНД Ф 14.1:2.4.111-97
12.	Фторид-ион, мг/дм ³	0.35	1.5	ФР.1.31.2005.01774
13.	Общая минерализация, мг/дм³	1200	1000	ПНД Ф 14.1:2.4.261-10
14.	Общие колиформные бактерии (ОКБ), бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01, п. 8.2
15.	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ), бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01, п. 8.2
16.	Общее микробное число, КОЕ/см ³	Не обнаружено	50	МУК 4.2.1018-01, п. 8.1

[1] - СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»


Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям. Передача документа третьим лицам, а также его полное или частичное копирование без разрешения АО «ГИЦ ПВ» и согласования с Заказчиком не допускается.

Ответственный за проведение испытаний:

Зам. руководителя Испытательного центра

И

П.С. Иванов

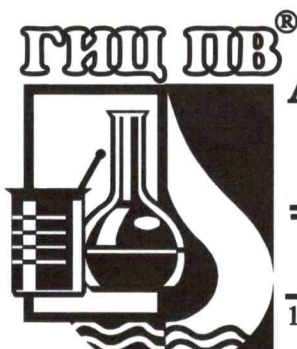

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

Акционерного общества "Главный контрольно-испытательный центр питьевой воды"

(АО "ГИЦ ПВ")



Аттестат аккредитации (ИЛАС) № ААС.А.00259

108811, г. Москва, п. Московский, 22-й км Киевского шоссе, домовл. 4, стр. 1, блок А, оф. 405

Тел./факс: +7 (495) 24-6-24-24 / 246-09-35; 8-800-707-1107; моб.: +7-916-2303-916. www.gicpv.ru

«Утверждаю»

Руководитель
Испытательного центра



М.В. Морина

Протокол испытаний № ВП-8034/20

«12» марта 2020 г.

Заказчик: **Муниципальное унитарное предприятие «Армянскводоканал»**
муниципальное образование городской округ Армянск Крым

Объект испытаний: Проба питьевой воды

Акт отбора пробы: Акт отбора ИЦ

Дата и время отбора пробы: 10.03.2020, 12:30-12:40

Место отбора пробы: Республика Крым, г. Армянск, магазин ЧП Савлук, с. Суворово, ул. Батова, подача воды на с. Суворово

Дата и время принятия пробы в работу: 10.03.2020

Даты проведения испытаний: 10.03.2020 - 12.03.2020

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	ПДК (предельно допустимая концентрация), ПО[1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
1.	Железо общее, мг/дм ³	< 0.04	0.3	ГОСТ 31870-2012 (Метод 1)
2.	Марганец, мг/дм ³	< 0.001	0.1	ГОСТ 31870-2012 (Метод 1)
3.	Нитрат-ион, мг/дм ³	11.2	45	ФР.1.31.2005.01774
4.	Жесткость общая, °Ж	9.4	7	ГОСТ 31954-2012 (метод А)
5.	Водородный показатель (рН), ед. рН	7.80	6 - 9	ФР.1.31.2005.01774
6.	Мутность, ЕМФ	1.14	2.6	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
7.	Цветность, °	12	20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
8.	Привкус, баллы	1	2	ГОСТ Р 57164-2016
9.	Запах, баллы	1	2	ГОСТ Р 57164-2016
10.	Сульфаты, мг/дм ³	480	500	ГОСТ 31940-2012, метод 3
11.	Хлориды, мг/дм ³	138	350	ПНД Ф 14.1:2:4.111-97
12.	Фторид-ион, мг/дм ³	0.26	1.5	ФР.1.31.2005.01774
13.	Общая минерализация, мг/дм³	1070	1000	ПНД Ф 14.1:2:4.261-10
14.	Общие колиформные бактерии (ОКБ), бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01, п. 8.2
15.	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ), бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01, п. 8.2
16.	Общее микробное число, КОЕ/см ³	Не обнаружено	50	МУК 4.2.1018-01, п. 8.1


[1] - СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям. Передача документа третьим лицам, а также его полное или частичное копирование без разрешения АО «ГИЦ ПВ» и согласования с Заказчиком не допускается.

Ответственный за проведение испытаний:

Зам. руководителя Испытательного центра

П.С. Иванов

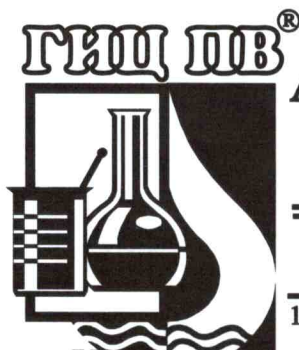

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

Акционерного общества "Главный контрольно-испытательный центр питьевой воды"

(АО "ГИЦ ПВ")



Аттестат аккредитации (ИЛАС) № ААС.А.00259

108811, г. Москва, п. Московский, 22-й км Киевского шоссе, домовл. 4, стр. 1, блок А, оф. 405

Тел./факс: +7 (495) 24-6-24-24 / 246-09-35; 8-800-707-1107; моб.: +7-916-2303-916. www.gicpv.ru

«Утверждаю»

Руководитель
Испытательного центра



М.В. Морина

Протокол испытаний № ВП-8035/20

«12» марта 2020 г.

Заказчик: **Муниципальное унитарное предприятие «Армянскводоканал»**
муниципальное образование городской округ Армянск Крым

Объект испытаний: Проба питьевой воды

Акт отбора пробы: Акт отбора ИЦ

Дата и время отбора пробы: 10.03.2020, 13:30-13:40

Место отбора пробы: Республика Крым, г. Армянск, крытая стоянка в районе мкр. Корявко, д. 30, подача воды на. с. Волошино

Дата и время принятия пробы в работу: 10.03.2020

Даты проведения испытаний: 10.03.2020 - 12.03.2020

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	ПДК (предельно допустимая концентрация), по[1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
1.	Железо общее, мг/дм ³	< 0.04	0.3	ГОСТ 31870-2012 (Метод 1)
2.	Марганец, мг/дм ³	< 0.001	0.1	ГОСТ 31870-2012 (Метод 1)
3.	Нитрат-ион, мг/дм ³	13.6	45	ФР.1.31.2005.01774
4.	Жесткость общая, °Ж	9.0	7	ГОСТ 31954-2012 (метод А)
5.	Водородный показатель (рН), ед. рН	7.79	6 - 9	ФР.1.31.2005.01774
6.	Мутность, ЕМФ	< 1	2.6	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
7.	Цветность, °	8	20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
8.	Привкус, баллы	1	2	ГОСТ Р 57164-2016
9.	Запах, баллы	1	2	ГОСТ Р 57164-2016
10.	Сульфаты, мг/дм ³	480	500	ГОСТ 31940-2012, метод 3
11.	Хлориды, мг/дм ³	145	350	ПНД Ф 14.1:2:4.111-97
12.	Фторид-ион, мг/дм ³	0.4	1.5	ФР.1.31.2005.01774
13.	Общая минерализация, мг/дм³	1060	1000	ПНД Ф 14.1:2:4.261-10
14.	Общие колиформные бактерии (ОКБ), бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01, п. 8.2
15.	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ), бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01, п. 8.2
16.	Общее микробное число, КОЕ/см ³	Не обнаружено	50	МУК 4.2.1018-01, п. 8.1


[1] - СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Передача документа третьим лицам, а также его полное или частичное копирование без разрешения АО «ГИЦ ПВ» и согласования с Заказчиком не допускается.

Ответственный за проведение испытаний:

Зам. руководителя Испытательного центра

П.С. Иванов

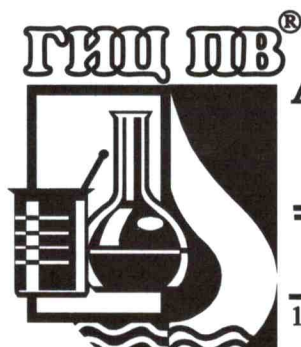

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
Акционерного общества "Главный контрольно-
испытательный центр питьевой воды"
(АО "ГИЦ ПВ")



Аттестат аккредитации (ПАС) № ААС.А.00259

108811, г. Москва, п. Московский, 22-й км Киевского шоссе, домовл. 4, стр. 1, блок А, оф. 405

Тел./факс: +7 (495) 24-6-24-24 / 246-09-35; 8-800-707-1107; моб.: +7-916-2303-916. www.gicpv.ru

«Утверждаю»

Руководитель
Испытательного центра



М.В. Морина

Протокол испытаний № ВП-8036/20

«12» марта 2020 г.

**Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие «Армянскводоканал»
муниципальное образование городской округ Армянск Крым**

Объект испытаний: Проба питьевой воды

Акт отбора пробы: Акт отбора ИЦ

Дата и время отбора пробы: 10.03.2020, 12:15-12:25

Место отбора пробы: Республика Крым, г. Армянск, м-н Корявко, д. 4, ТП № 10 (подкачка)

Дата и время принятия пробы в работу: 10.03.2020

Даты проведения испытаний: 10.03.2020 - 12.03.2020

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	ПДК (предельно допустимая концентрация), по [1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
1.	Железо общее, мг/дм ³	< 0.04	0.3	ГОСТ 31870-2012 (Метод 1)
2.	Марганец, мг/дм ³	< 0.001	0.1	ГОСТ 31870-2012 (Метод 1)
3.	Нитрат-ион, мг/дм ³	12.5	45	ФР.1.31.2005.01774
4.	Жесткость общая, °Ж	9.1	7	ГОСТ 31954-2012 (метод А)
5.	Водородный показатель (рН), ед. рН	7.90	6 - 9	ФР.1.31.2005.01774
6.	Мутность, ЕМФ	1.38	2.6	ПНД Ф 14.1:2.4.213-05
7.	Цветность, °	< 1	20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
8.	Привкус, баллы	1	2	ГОСТ Р 57164-2016
9.	Запах, баллы	1	2	ГОСТ Р 57164-2016
10.	Сульфаты, мг/дм ³	470	500	ГОСТ 31940-2012, метод 3
11.	Хлориды, мг/дм ³	142	350	ПНД Ф 14.1:2.4.111-97
12.	Фторид-ион, мг/дм ³	0.39	1.5	ФР.1.31.2005.01774
13.	Общая минерализация, мг/дм³	1120	1000	ПНД Ф 14.1:2.4.261-10
14.	Общие колиформные бактерии (ОКБ), бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01, п. 8.2
15.	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ), бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01, п. 8.2
16.	Общее микробное число, КОЕ/см ³	Не обнаружено	50	МУК 4.2.1018-01, п. 8.1


[1] - СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»

*Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Передача документа третьим лицам, а также его полное или частичное копирование без разрешения
АО «ГИЦ ПВ» и согласования с Заказчиком не допускается.*

Ответственный за проведение испытаний:

Зам. руководителя Испытательного центра

П.С. Иванов

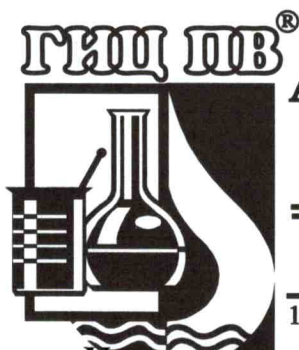

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
Акционерного общества "Главный контрольно-
испытательный центр питьевой воды"
(АО "ГИЦ ПВ")



Аттестат аккредитации (ИАС) № ААС.А.00259

108811, г. Москва, п. Московский, 22-й км Киевского шоссе, домовл. 4, стр. 1, блок А, оф. 405

«Утверждаю» Тел./факс: +7 (495) 24-6-24-24 / 246-09-35; 8-800-707-1107; моб.: +7-916-2303-916. www.gicp.ru

Руководитель
Испытательного центра



М.В. Морина

Протокол испытаний № ВП-8037/20

«12» марта 2020 г.

Заказчик: **Муниципальное унитарное предприятие «Армянскводоканал»**
муниципальное образование городской округ Армянск Крым

Объект испытаний: Проба питьевой воды

Акт отбора пробы: Акт отбора ИЦ

Дата и время отбора пробы: 10.03.2020, 12:45-12:55

Место отбора пробы: Республика Крым, г. Армянск, ул. Больничная, АЦГБ, Центральная городская больница

Дата и время принятия пробы в работу: 10.03.2020

Даты проведения испытаний: 10.03.2020 - 12.03.2020

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	ПДК (предельно допустимая концентрация), ПО[1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
1.	Железо общее, мг/дм ³	< 0.04	0.3	ГОСТ 31870-2012 (Метод 1)
2.	Марганец, мг/дм ³	< 0.001	0.1	ГОСТ 31870-2012 (Метод 1)
3.	Нитрат-ион, мг/дм ³	12.9	45	ФР.1.31.2005.01774
4.	Жесткость общая, °Ж	9.5	7	ГОСТ 31954-2012 (метод А)
5.	Водородный показатель (рН), ед. рН	7.95	6 - 9	ФР.1.31.2005.01774
6.	Мутность, ЕМФ	< 1	2.6	ПНД Ф 14.1:2.4.213-05
7.	Цветность, °	< 1	20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
8.	Привкус, баллы	1	2	ГОСТ Р 57164-2016
9.	Запах, баллы	1	2	ГОСТ Р 57164-2016
10.	Сульфаты, мг/дм ³	390	500	ГОСТ 31940-2012, метод 3
11.	Хлориды, мг/дм ³	139	350	ПНД Ф 14.1:2.4.111-97
12.	Фторид-ион, мг/дм ³	0.25	1.5	ФР.1.31.2005.01774
13.	Общая минерализация, мг/дм³	1030	1000	ПНД Ф 14.1:2.4.261-10
14.	Общие колиформные бактерии (ОКБ), бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01, п. 8.2
15.	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ), бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01, п. 8.2
16.	Общее микробное число, КОЕ/см ³	Не обнаружено	50	МУК 4.2.1018-01, п. 8.1


[1] - СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Передача документа третьим лицам, а также его полное или частичное копирование без разрешения АО «ГИЦ ПВ» и согласования с Заказчиком не допускается.

Ответственный за проведение испытаний:

Зам. руководителя Испытательного центра

П.С. Иванов

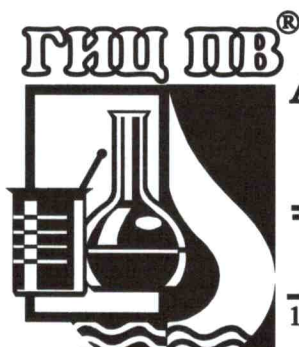

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
Акционерного общества "Главный контрольно-
испытательный центр питьевой воды"
(АО "ГИЦ ПВ")



Аттестат аккредитации (ILAC) № AAC.A.00259

108811, г. Москва, п. Московский, 22-й км Киевского шоссе, домовл. 4, стр. 1, блок А, оф. 405

Тел./факс: +7 (495) 24-6-24-24 / 246-09-35; 8-800-707-1107; моб.: +7-916-2303-916. www.gicpv.ru

«Утверждаю»

Руководитель
Испытательного центра



М.В. Морина

Протокол испытаний № ВП-8038/20

«12» марта 2020 г.

**Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие «Армянскводоканал»
муниципальное образование городской округ Армянск Крым**

Объект испытаний: Проба питьевой воды

Акт отбора пробы: Акт отбора ИЦ

Дата и время отбора пробы: 10.03.2020, 13:05-13:10

Место отбора пробы: Республика Крым, г. Армянск, ул. Больничная, ЦГБ, Поликлиника
АЦГБ

Дата и время принятия пробы в работу: 10.03.2020

Даты проведения испытаний: 10.03.2020 - 12.03.2020

№ п/ п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	ПДК (предельно допустимая концентрация), по[1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
1.	Железо общее, мг/дм ³	< 0.04	0.3	ГОСТ 31870-2012 (Метод 1)
2.	Марганец, мг/дм ³	< 0.001	0.1	ГОСТ 31870-2012 (Метод 1)
3.	Нитрат-ион, мг/дм ³	11.0	45	ФР.1.31.2005.01774
4.	Жесткость общая, °Ж	9.4	7	ГОСТ 31954-2012 (метод А)
5.	Водородный показатель (рН), ед. рН	7.89	6 - 9	ФР.1.31.2005.01774
6.	Мутность, ЕМФ	< 1	2.6	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
7.	Цветность, °	< 1	20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
8.	Привкус, баллы	1	2	ГОСТ Р 57164-2016
9.	Запах, баллы	1	2	ГОСТ Р 57164-2016
10.	Сульфаты, мг/дм ³	390	500	ГОСТ 31940-2012, метод 3
11.	Хлориды, мг/дм ³	147	350	ПНД Ф 14.1:2:4.111-97
12.	Фторид-ион, мг/дм ³	0.44	1.5	ФР.1.31.2005.01774
13.	Общая минерализация, мг/дм³	1040	1000	ПНД Ф 14.1:2:4.261-10
14.	Общие колиформные бактерии (ОКБ), бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01, п. 8.2
15.	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ), бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01, п. 8.2
16.	Общее микробное число, КОЕ/см ³	Не обнаружено	50	МУК 4.2.1018-01, п. 8.1

[1] - СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Передача документа третьим лицам, а также его полное или частичное копирование без разрешения
АО «ГИЦ ПВ» и согласования с Заказчиком не допускается.

Ответственный за проведение испытаний:

Зам. руководителя Испытательного центра

П.С. Иванов



Аттестат аккредитации (ILAC) № AAC.A.00259

108811, г. Москва, п. Московский, 22-й км Киевского шоссе, домовл. 4, стр. 1, блок А, оф. 405

Тел./факс: +7 (495) 24-6-24-24 / 246-09-35; 8-800-707-1107; моб.: +7-916-2303-916. www.gicpv.ru

«Утверждаю»

Руководитель
Испытательного центра



М.В. Морина

Протокол испытаний № ВП-8039/20

«12» марта 2020 г.

Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие «Армянскводоканал»
муниципальное образование городской округ Армянск Крым

Объект испытаний: Проба питьевой воды

Акт отбора пробы: Акт отбора ИЦ

Дата и время отбора пробы: 10.03.2020, 11:10-11:20

Место отбора пробы: Республика Крым, г. Армянск, общ., № 15, общажитие № 15, салон красоты «Beauty Bar»

Дата и время принятия пробы в работу: 10.03.2020

Даты проведения испытаний: 10.03.2020 - 12.03.2020

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	ПДК (предельно допустимая концентрация), по[1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
1.	Железо общее, мг/дм ³	< 0.04	0.3	ГОСТ 31870-2012 (Метод 1)
2.	Марганец, мг/дм ³	< 0.001	0.1	ГОСТ 31870-2012 (Метод 1)
3.	Нитрат-ион, мг/дм ³	16.2	45	ФР.1.31.2005.01774
4.	Жесткость общая, °Ж	9.0	7	ГОСТ 31954-2012 (метод А)
5.	Водородный показатель (рН), ед. рН	7.57	6 - 9	ФР.1.31.2005.01774
6.	Мутность, ЕМФ	< 1	2.6	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
7.	Цветность, °	< 1	20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
8.	Привкус, баллы	1	2	ГОСТ Р 57164-2016
9.	Запах, баллы	1	2	ГОСТ Р 57164-2016
10.	Сульфаты, мг/дм ³	500	500	ГОСТ 31940-2012, метод 3
11.	Хлориды, мг/дм ³	142	350	ПНД Ф 14.1:2:4.111-97
12.	Фторид-ион, мг/дм ³	0.49	1.5	ФР.1.31.2005.01774
13.	Общая минерализация, мг/дм³	1150	1000	ПНД Ф 14.1:2:4.261-10
14.	Общие колиформные бактерии (ОКБ), бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01, п. 8.2
15.	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ), бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01, п. 8.2
16.	Общее микробное число, КОЕ/см ³	Не обнаружено	50	МУК 4.2.1018-01, п. 8.1

[1] - СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям. Передача документа третьим лицам, а также его полное или частичное копирование без разрешения АО «ГИЦ ПВ» и согласования с Заказчиком не допускается.

Ответственный за проведение испытаний:

Зам. руководителя Испытательного центра

П.С. Иванов



Аттестат аккредитации (ILAC) № AAC.A.00259

108811, г. Москва, п. Московский, 22-й км Киевского шоссе, домовл. 4, стр. 1, блок А, оф. 405

Тел./факс: +7 (495) 24-6-24-24 / 246-09-35; 8-800-707-1107; моб.: +7-916-2303-916. www.gicpv.ru

«Утверждаю»

Руководитель
Испытательного центра



М.В. Морина

Протокол испытаний № ВП-8040/20

«12» марта 2020 г.

**Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие «Армянскводоканал»
муниципальное образование городской округ Армянск Крым**

Объект испытаний: Проба питьевой воды

Акт отбора пробы: Акт отбора ИЦ

Дата и время отбора пробы: 10.03.2020, 13:30-13:40

**Место отбора пробы: Республика Крым, г. Армянск, Васильева, д. 2, Управление МУП
«Армянскводоканал»**

Дата и время принятия пробы в работу: 10.03.2020

Даты проведения испытаний: 10.03.2020 - 12.03.2020

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	ПДК (предельно допустимая концентрация), по [1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
1.	Железо общее, мг/дм ³	< 0.04	0.3	ГОСТ 31870-2012 (Метод 1)
2.	Марганец, мг/дм ³	< 0.001	0.1	ГОСТ 31870-2012 (Метод 1)
3.	Нитрат-ион, мг/дм ³	14.6	45	ФР.1.31.2005.01774
4.	Жесткость общая, °Ж	11.1	7	ГОСТ 31954-2012 (метод А)
5.	Водородный показатель (рН), ед. рН	7.84	6 - 9	ФР.1.31.2005.01774
6.	Мутность, ЕМФ	< 1	2.6	ПНД Ф 14.1:2.4.213-05
7.	Цветность, °	< 1	20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
8.	Привкус, баллы	1	2	ГОСТ Р 57164-2016
9.	Запах, баллы	1	2	ГОСТ Р 57164-2016
10.	Сульфаты, мг/дм ³	470	500	ГОСТ 31940-2012, метод 3
11.	Хлориды, мг/дм ³	141	350	ПНД Ф 14.1:2.4.111-97
12.	Фторид-ион, мг/дм ³	0.39	1.5	ФР.1.31.2005.01774
13.	Общая минерализация, мг/дм³	1090	1000	ПНД Ф 14.1:2.4.261-10
14.	Общие колиформные бактерии (ОКБ), бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01, п. 8.2
15.	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ), бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01, п. 8.2
16.	Общее микробное число, КОЕ/см ³	Не обнаружено	50	МУК 4.2.1018-01, п. 8.1


[1] - СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям. Передача документа третьим лицам, а также его полное или частичное копирование без разрешения АО «ГИЦ ПВ» и согласования с Заказчиком не допускается.

Ответственный за проведение испытаний:

Зам. руководителя Испытательного центра

П.С. Иванов

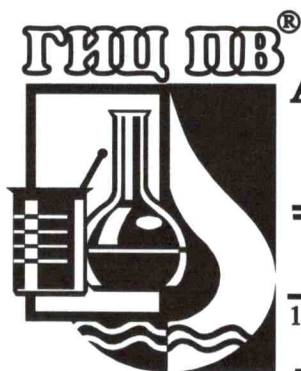

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
Акционерного общества "Главный контрольно-
испытательный центр питьевой воды"
(АО "ГИЦ ПВ")



Аттестат аккредитации (ИАС) № ААС.А.00259

108811, г. Москва, п. Московский, 22-й км Киевского шоссе, домовл. 4, стр. 1, блок А, оф. 405

Тел./факс: +7 (495) 24-6-24-24 / 246-09-35; 8-800-707-1107; моб.: +7-916-2303-916. www.gicpv.ru

«Утверждаю»

Руководитель
Испытательного центра



М.В. Морина

Протокол испытаний № ВП-8033/20

«12» марта 2020 г.

**Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие «Армянскводоканал»
муниципальное образование городской округ Армянск Крым**

Объект испытаний: Проба питьевой воды

Акт отбора пробы: Акт отбора ИЦ

Дата и время отбора пробы: 10.03.2020, 11:00-11:10

Место отбора пробы: Республика Крым, г. Армянск, колодец находящийся на водоводе с.

Перекоп, подача воды на с. Перекоп

Дата и время принятия пробы в работу: 10.03.2020

Даты проведения испытаний: 10.03.2020 - 12.03.2020

№ п/ п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	ПДК (предельно допустимая концентрация), по [1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
1.	Железо общее, мг/дм ³	< 0.04	0.3	ГОСТ 31870-2012 (Метод 1)
2.	Марганец, мг/дм ³	< 0.001	0.1	ГОСТ 31870-2012 (Метод 1)
3.	Нитрат-ион, мг/дм ³	12.0	45	ФР.1.31.2005.01774
4.	Жесткость общая, °Ж	8.7	7	ГОСТ 31954-2012 (метод А)
5.	Водородный показатель (рН), ед. рН	7.70	6 - 9	ФР.1.31.2005.01774
6.	Мутность, ЕМФ	< 1	2.6	ПНД Ф 14.1:2.4.213-05
7.	Цветность, °	12	20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
8.	Привкус, баллы	1	2	ГОСТ Р 57164-2016
9.	Запах, баллы	1	2	ГОСТ Р 57164-2016
10.	Сульфаты, мг/дм ³	430	500	ГОСТ 31940-2012, метод 3
11.	Хлориды, мг/дм ³	133	350	ПНД Ф 14.1:2.4.111-97
12.	Фторид-ион, мг/дм ³	0.33	1.5	ФР.1.31.2005.01774
13.	Общая минерализация, мг/дм³	1020	1000	ПНД Ф 14.1:2.4.261-10
14.	Общие колиформные бактерии (ОКБ), бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01, п. 8.2
15.	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ), бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01, п. 8.2
16.	Общее микробное число, КОЕ/см ³	Не обнаружено	50	МУК 4.2.1018-01, п. 8.1


[1] - СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Передача документа третьим лицам, а также его полное или частичное копирование без разрешения
АО «ГИЦ ПВ» и согласования с Заказчиком не допускается.

Ответственный за проведение испытаний:

Зам. руководителя Испытательного центра

П.С. Иванов

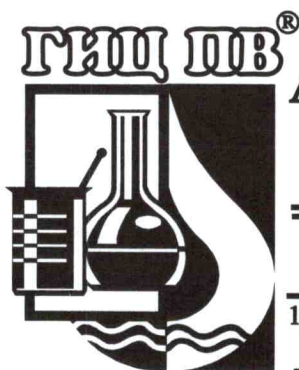

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

Акционерного общества "Главный контрольно-испытательный центр питьевой воды"
(АО "ГИЦ ПВ")



Аттестат аккредитации (ПАС) № ААС.А.00259

108811, г. Москва, п. Московский, 22-й км Киевского шоссе, домовл. 4, стр. 1, блок А, оф. 405
Тел./факс: +7 (495) 24-6-24-24 / 246-09-35; 8-800-707-1107; моб.: +7-916-2303-916. www.gicpv.ru

«Утверждаю»

Руководитель
Испытательного центра

М.В. Морина

Протокол испытаний № ВП-8043/20

«12» марта 2020 г.

Заказчик: **Муниципальное унитарное предприятие «Армянскводоканал»
муниципальное образование городской округ Армянск Крым**

Объект испытаний: Проба питьевой воды

Акт отбора пробы: Акт отбора ИЦ

Дата и время отбора пробы: 10.03.2020, 13:45-13:50

Место отбора пробы: Республика Крым, г. Армянск, ул. Симферопольская, д. 11, ТП № 11
(подкачка)

Дата и время принятия пробы в работу: 10.03.2020

Даты проведения испытаний: 10.03.2020 - 12.03.2020

№ п/ п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	ПДК (предельно допустимая концентрация), по [1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
1.	Железо общее, мг/дм ³	< 0.04	0.3	ГОСТ 31870-2012 (Метод 1)
2.	Марганец, мг/дм ³	< 0.001	0.1	ГОСТ 31870-2012 (Метод 1)
3.	Нитрат-ион, мг/дм ³	11.7	45	ФР.1.31.2005.01774
4.	Жесткость общая, °Ж	9.2	7	ГОСТ 31954-2012 (метод А)
5.	Водородный показатель (рН), ед. рН	7.36	6 - 9	ФР.1.31.2005.01774
6.	Мутность, ЕМФ	< 1	2.6	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
7.	Цветность, °	< 1	20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
8.	Привкус, баллы	1	2	ГОСТ Р 57164-2016
9.	Запах, баллы	1	2	ГОСТ Р 57164-2016
10.	Сульфаты, мг/дм ³	440	500	ГОСТ 31940-2012, метод 3
11.	Хлориды, мг/дм ³	168	350	ПНД Ф 14.1:2:4.111-97
12.	Фторид-ион, мг/дм ³	0.42	1.5	ФР.1.31.2005.01774
13.	Общая минерализация, мг/дм³	1090	1000	ПНД Ф 14.1:2:4.261-10
14.	Общие колиформные бактерии (ОКБ), бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01, п. 8.2
15.	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ), бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01, п. 8.2
16.	Общее микробное число, КОЕ/см ³	Не обнаружено	50	МУК 4.2.1018-01, п. 8.1


[1] - СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Передача документа третьим лицам, а также его полное или частичное копирование без разрешения АО «ГИЦ ПВ» и согласования с Заказчиком не допускается.

Ответственный за проведение испытаний:

Зам. руководителя Испытательного центра

П.С. Иванов

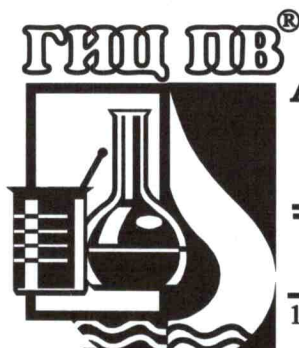

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

Акционерного общества «Главный контрольно-испытательный центр питьевой воды»

(АО «ГИЦ ПВ»)



Аттестат аккредитации (ИАС) № ААС.А.00259

108811, г. Москва, п. Московский, 22-й км Киевского шоссе, домовл. 4, стр. 1, блок А, оф. 405

Тел./факс: +7 (495) 24-6-24-24 / 246-09-35; 8-800-707-1107; моб.: +7-916-2303-916. www.gicpv.ru

«Утверждаю»

Руководитель
Испытательного центра



М.В. Морина

Протокол испытаний № ВП-8044/20

«12» марта 2020 г.

Заказчик: **Муниципальное унитарное предприятие «Армянскводоканал»
муниципальное образование городской округ Армянск Крым**

Объект испытаний: Проба питьевой воды

Акт отбора пробы: Акт отбора ИЦ

Дата и время отбора пробы: 10.03.2020, 14:00-14:10

Место отбора пробы: Республика Крым, г. Армянск, Корявко, д. 32, мини-котельная
(подкачка)

Дата и время принятия пробы в работу: 10.03.2020

Даты проведения испытаний: 10.03.2020 - 12.03.2020

№ п/ п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	ПДК (предельно допустимая концентрация), по [1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
1.	Железо общее, мг/дм ³	< 0.04	0.3	ГОСТ 31870-2012 (Метод 1)
2.	Марганец, мг/дм ³	< 0.001	0.1	ГОСТ 31870-2012 (Метод 1)
3.	Нитрат-ион, мг/дм ³	12.2	45	ФР.1.31.2005.01774
4.	Жесткость общая, °Ж	9.4	7	ГОСТ 31954-2012 (метод А)
5.	Водородный показатель (рН), ед. рН	7.93	6 - 9	ФР.1.31.2005.01774
6.	Мутность, ЕМФ	< 1	2.6	ПНД Ф 14.1:2.4.213-05
7.	Цветность, °	< 1	20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
8.	Привкус, баллы	1	2	ГОСТ Р 57164-2016
9.	Запах, баллы	1	2	ГОСТ Р 57164-2016
10.	Сульфаты, мг/дм ³	390	500	ГОСТ 31940-2012, метод 3
11.	Хлориды, мг/дм ³	172	350	ПНД Ф 14.1:2.4.111-97
12.	Фторид-ион, мг/дм ³	0.32	1.5	ФР.1.31.2005.01774
13.	Общая минерализация, мг/дм³	1050	1000	ПНД Ф 14.1:2.4.261-10
14.	Общие колиформные бактерии (ОКБ), бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01, п. 8.2
15.	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ), бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01, п. 8.2
16.	Общее микробное число, КОЕ/см ³	Не обнаружено	50	МУК 4.2.1018-01, п. 8.1


[1] - СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Передача документа третьим лицам, а также его полное или частичное копирование без разрешения
АО «ГИЦ ПВ» и согласования с Заказчиком не допускается.

Ответственный за проведение испытаний:

Зам. руководителя Испытательного центра

П.С. Иванов

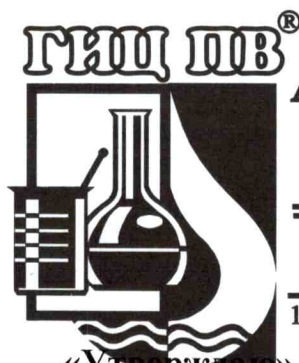

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

Акционерного общества «Главный контрольно-испытательный центр питьевой воды»

(АО «ГИЦ ПВ»)



Аттестат аккредитации (ИАС) № ААС.А.00259

108811, г. Москва, п. Московский, 22-й км Киевского шоссе, домовл. 4, стр. 1, блок А, оф. 405

Тел./факс: +7 (495) 24-6-24-24 / 246-09-35; 8-800-707-1107; моб.: +7-916-2303-916. www.gicpv.ru

«Утверждаю»

Руководитель
Испытательного центра

М.В. Морина

Протокол испытаний № ВП-8045/20

«12» марта 2020 г.

Заказчик: **Муниципальное унитарное предприятие «Армянскводоканал»**
муниципальное образование городской округ Армянск Крым

Объект испытаний: Проба питьевой воды

Акт отбора пробы: Акт отбора ИЦ

Дата и время отбора пробы: 10.03.2020, 14:15-14:20

Место отбора пробы: Республика Крым, г. Армянск, Корявко, д. 17, ТП № 4 (подкачка)

Дата и время принятия пробы в работу: 10.03.2020

Даты проведения испытаний: 10.03.2020 - 12.03.2020

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	ПДК (предельно допустимая концентрация), по [1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
1.	Железо общее, мг/дм ³	< 0.04	0.3	ГОСТ 31870-2012 (Метод 1)
2.	Марганец, мг/дм ³	< 0.001	0.1	ГОСТ 31870-2012 (Метод 1)
3.	Нитрат-ион, мг/дм ³	12.9	45	ФР.1.31.2005.01774
4.	Жесткость общая, °Ж	9.8	7	ГОСТ 31954-2012 (метод А)
5.	Водородный показатель (рН), ед. рН	7.92	6 - 9	ФР.1.31.2005.01774
6.	Мутность, ЕМФ	< 1	2.6	ПНД Ф 14.1:2.4.213-05
7.	Цветность, °	< 1	20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
8.	Привкус, баллы	1	2	ГОСТ Р 57164-2016
9.	Запах, баллы	1	2	ГОСТ Р 57164-2016
10.	Сульфаты, мг/дм ³	450	500	ГОСТ 31940-2012, метод 3
11.	Хлориды, мг/дм ³	157	350	ПНД Ф 14.1:2.4.111-97
12.	Фторид-ион, мг/дм ³	0.30	1.5	ФР.1.31.2005.01774
13.	Общая минерализация, мг/дм³	1030	1000	ПНД Ф 14.1:2.4.261-10
14.	Общие колиформные бактерии (ОКБ), бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01, п. 8.2
15.	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ), бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01, п. 8.2
16.	Общее микробное число, КОЕ/см ³	Не обнаружено	50	МУК 4.2.1018-01, п. 8.1

[1] - СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Передача документа третьим лицам, а также его полное или частичное копирование без разрешения АО «ГИЦ ПВ» и согласования с Заказчиком не допускается.

Ответственный за проведение испытаний:

Зам. руководителя Испытательного центра

Иванов

П.С. Иванов

ГИЦ ПВ®



ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

Акционерного общества «Главный контрольно-испытательный центр питьевой воды»

(АО «ГИЦ ПВ»)



Аттестат аккредитации (ILAC) № AAC.A.00259

108811, г. Москва, п. Московский, 22-й км Киевского шоссе, домовл. 4, стр. 1, блок А, оф. 405

Тел./факс: +7 (495) 24-6-24-24 / 246-09-35; 8-800-707-1107; моб.: +7-916-2303-916. www.gicpv.ru

«Утверждаю»

Руководитель
Испытательного центра



М.В. Морина

Протокол испытаний № ВП-8046/20

«12» марта 2020 г.

**Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие «Армянскводоканал»
муниципальное образование городской округ Армянск Крым**

Объект испытаний: Проба питьевой воды

Акт отбора пробы: Акт отбора ИЦ

Дата и время отбора пробы: 10.03.2020, 13:15-13:20

Место отбора пробы: Республика Крым, г. Армянск, корявка, д. 23, ТП № 2 (подкачка)

Дата и время принятия пробы в работу: 10.03.2020

Даты проведения испытаний: 10.03.2020 - 12.03.2020

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	ПДК (предельно допустимая концентрация), по [1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
1.	Железо общее, мг/дм ³	< 0.04	0.3	ГОСТ 31870-2012 (Метод I)
2.	Марганец, мг/дм ³	< 0.001	0.1	ГОСТ 31870-2012 (Метод I)
3.	Нитрат-ион, мг/дм ³	11.1	45	ФР.1.31.2005.01774
4.	Жесткость общая, °Ж	9.0	7	ГОСТ 31954-2012 (метод А)
5.	Водородный показатель (рН), ед. рН	7.86	6 - 9	ФР.1.31.2005.01774
6.	Мутность, ЕМФ	< 1	2.6	ПНД Ф 14.1:2.4.213-05
7.	Цветность, °	< 1	20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
8.	Привкус, баллы	1	2	ГОСТ Р 57164-2016
9.	Запах, баллы	1	2	ГОСТ Р 57164-2016
10.	Сульфаты, мг/дм ³	430	500	ГОСТ 31940-2012, метод 3
11.	Хлориды, мг/дм ³	152	350	ПНД Ф 14.1:2.4.111-97
12.	Фторид-ион, мг/дм ³	0.24	1.5	ФР.1.31.2005.01774
13.	Общая минерализация, мг/дм³	1040	1000	ПНД Ф 14.1:2.4.261-10
14.	Общие колиформные бактерии (ОКБ), бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01, п. 8.2
15.	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ), бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01, п. 8.2
16.	Общее микробное число, КОЕ/см ³	Не обнаружено	50	МУК 4.2.1018-01, п. 8.1

[1] - СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям. Передача документа третьим лицам, а также его полное или частичное копирование без разрешения АО «ГИЦ ПВ» и согласования с Заказчиком не допускается.

Ответственный за проведение испытаний:

Зам. руководителя Испытательного центра

П.С. Иванов



ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

Акционерного общества "Главный контрольно-испытательный центр питьевой воды"

(АО "ГИЦ ПВ")



Аттестат аккредитации (ПАС) № ААС.А.00259

108811, г. Москва, п. Московский, 22-й км Киевского шоссе, домовл. 4, стр. 1, блок А, оф. 405

Тел./факс: +7 (495) 24-6-24-24 / 246-09-35; 8-800-707-1107; моб.: +7-916-2303-916. www.gicpv.ru

«Утверждаю»

Руководитель
Испытательного центра



М.В. Морина

Протокол испытаний № ВП-8047/20

«12» марта 2020 г.

Заказчик: **Муниципальное унитарное предприятие «Армянскводоканал»
муниципальное образование городской округ Армянск Крым**

Объект испытаний: Проба питьевой воды

Акт отбора пробы: Акт отбора ИЦ

Дата и время отбора пробы: 10.03.2020, 11:40-11:50

Место отбора пробы: Республика Крым, г. Армянск, подающий магистральный водовод (колодезь), подача на предприятие АФ ООО «Титановые Инвестиции»

Дата и время принятия пробы в работу: 10.03.2020

Даты проведения испытаний: 10.03.2020 - 12.03.2020

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	ПДК (предельно допустимая концентрация), ПО[1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
1.	Железо общее, мг/дм ³	< 0.04	0.3	ГОСТ 31870-2012 (Метод 1)
2.	Марганец, мг/дм ³	< 0.001	0.1	ГОСТ 31870-2012 (Метод 1)
3.	Нитрат-ион, мг/дм ³	12.7	45	ФР.1.31.2005.01774
4.	Жесткость общая, °Ж	8.9	7	ГОСТ 31954-2012 (метод А)
5.	Водородный показатель (рН), ед. рН	7.87	6 - 9	ФР.1.31.2005.01774
6.	Мутность, ЕМФ	< 1	2.6	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
7.	Цветность, °	< 1	20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
8.	Привкус, баллы	1	2	ГОСТ Р 57164-2016
9.	Запах, баллы	1	2	ГОСТ Р 57164-2016
10.	Сульфаты, мг/дм ³	420	500	ГОСТ 31940-2012, метод 3
11.	Хлориды, мг/дм ³	171	350	ПНД Ф 14.1:2:4.111-97
12.	Фторид-ион, мг/дм ³	0.20	1.5	ФР.1.31.2005.01774
13.	Общая минерализация, мг/дм³	1100	1000	ПНД Ф 14.1:2:4.261-10
14.	Общие колиформные бактерии (ОКБ), бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01, п. 8.2
15.	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ), бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01, п. 8.2
16.	Общее микробное число, КОЕ/см ³	Не обнаружено	50	МУК 4.2.1018-01, п. 8.1

[1] - СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям. Передача документа третьим лицам, а также его полное или частичное копирование без разрешения АО «ГИЦ ПВ» и согласования с Заказчиком не допускается.

Ответственный за проведение испытаний:

Зам. руководителя Испытательного центра

П.С. Иванов