

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

Акционерного общества "Главный контрольно-испытательный центр питьевой воды"

(АО "ГИЦ ПВ")



Аттестат аккредитации (ИАС) № ААС.А.00259

108811, г. Москва, п. Московский, 22-й км Киевского шоссе, домовл. 4, стр. 1, блок А, оф. 405

Тел./факс: +7 (495) 24-6-24-24 / 246-09-35; 8-800-707-1107; моб.: +7-916-2303-916. www.gicpv.ru



«Утверждаю»

Руководитель Испытательного центра

М.В. Морина

Протокол испытаний № ВП-18993/20

«10» августа 2020 г.

Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие «Армянскводоканал»
муниципальное образование городской округ Армянск Крым

Объект испытаний: Проба питьевой воды

Акт отбора пробы: Акт отбора ИЦ

Дата и время отбора пробы: 06.08.2020, 09:00-09:10

Место отбора пробы: Исходненский водозабор, эксплуатационная скважина № 4 (Э-2218)

Дата и время принятия пробы в работу: 06.08.2020, 17:55

Даты проведения испытаний: 06.08.2020 - 10.08.2020

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	ПДК (предельно допустимая концентрация), по [1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
1.	Железо общее, мг/дм ³	< 0.1	0.3	ФР.1.31.2018.29677
2.	Марганец, мг/дм ³	< 0.05	0.1	ФР.1.31.2018.29677
3.	Нитрат-ион, мг/дм ³	20.4	45	ФР.1.31.2005.01774
4.	Жесткость общая, °Ж	7.1	7	ПНД Ф 14.1:2:3.98-97
5.	Водородный показатель (рН), ед. рН	7.70	6 - 9	ФР.1.31.2005.01774
6.	Мутность, ЕМФ	< 1	2.6	ПНД Ф 14.1:2:3.4.213-05
7.	Цветность, °	5.2	20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
8.	Привкус, баллы	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
9.	Запах, баллы	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
10.	Сульфаты, мг/дм ³	82	500	ГОСТ 31940-2012, метод 1
11.	Хлориды, мг/дм ³	146	350	ПНД Ф 14.1:2:4.111-97
12.	Фторид-ион, мг/дм ³	0.38	1.5	ФР.1.31.2005.01774
13.	Общая минерализация, мг/дм ³	950	1000	ПНД Ф 14.1:2:4.261-10
14.	Общие колиформные бактерии (ОКБ), бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01, п. 8.2
15.	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ), бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01, п. 8.2
16.	Общее микробное число при температуре 37 град., КОЕ/см ³	Не обнаружено	50	МУК 4.2.1018-01, п. 8.1


[1] - СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Передача документа третьим лицам, а также его полное или частичное копирование без разрешения АО «ГИЦ ПВ» и согласования с Заказчиком не допускается.

Ответственный за проведение испытаний:

Зам. руководителя Испытательного центра _____

П.С. Иванов

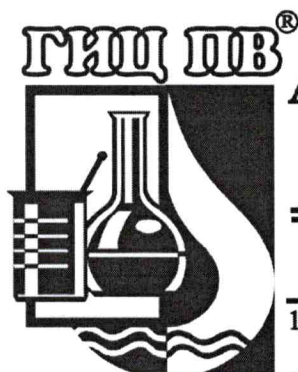

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
Акционерного общества "Главный контрольно-
испытательный центр питьевой воды"
(АО "ГИЦ ПВ")



Аттестат аккредитации (ИЛАС) № ААС.А.00259

108811, г. Москва, п. Московский, 22-й км Киевского шоссе, домовл. 4, стр. 1, блок А, оф. 405

Тел./факс: +7 (495) 24-6-24-24 / 246-09-35; 8-800-707-1107; моб.: +7-916-2303-916. www.gicpv.ru

«Утверждаю»

Руководитель Испытательного центра

М.В. Морина

Протокол испытаний № ВП-18994/20

«10» августа 2020 г.

Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие «Армянскводоканал»

муниципальное образование городской округ Армянск Крым

Объект испытаний: Проба питьевой воды

Акт отбора пробы: Акт отбора ИЦ

Дата и время отбора пробы: 06.08.2020, 09:15-09:25

Место отбора пробы: Исходненский водозабор, эксплуатационная скважина № 7 (Э-2221)

Дата и время принятия пробы в работу: 06.08.2020, 17:55

Даты проведения испытаний: 06.08.2020 - 10.08.2020

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	ПДК (предельно допустимая концентрация), по [1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
1.	Железо общее, мг/дм ³	< 0.1	0.3	ФР.1.31.2018.29677
2.	Марганец, мг/дм ³	< 0.05	0.1	ФР.1.31.2018.29677
3.	Нитрат-ион, мг/дм ³	20.0	45	ФР.1.31.2005.01774
4.	Жесткость общая, °Ж	9.7	7	ПНД Ф 14.1:2:3.98-97
5.	Водородный показатель (pH), ед. pH	7.66	6 - 9	ФР.1.31.2005.01774
6.	Мутность, ЕМФ	< 1	2.6	ПНД Ф 14.1:2:3.4.213-05
7.	Цветность, °	4.5	20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
8.	Привкус, баллы	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
9.	Запах, баллы	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
10.	Сульфаты, мг/дм ³	42	500	ГОСТ 31940-2012, метод 3
11.	Хлориды, мг/дм ³	147	350	ПНД Ф 14.1:2:4.111-97
12.	Фторид-ион, мг/дм ³	0.37	1.5	ФР.1.31.2005.01774
13.	Общая минерализация, мг/дм³	1230	1000	ПНД Ф 14.1:2:4.261-10
14.	Общие колиформные бактерии (ОКБ), бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01, п. 8.2
15.	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ), бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01, п. 8.2
16.	Общее микробное число при температуре 37 град., КОЕ/см ³	Не обнаружено	50	МУК 4.2.1018-01, п. 8.1

[1] - СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям. Передача документа третьим лицам, а также его полное или частичное копирование без разрешения АО «ГИЦ ПВ» и согласования с Заказчиком не допускается.

Ответственный за проведение испытаний:

Зам. руководителя Испытательного центра _____

П.С. Иванов