

ГТИЦ ПОВ® Акционерное общество "Главный контрольно-испытательный центр питьевой воды" (АО "ГТИЦ ПВ")



Аттестат международной системы аккредитации (ИЛАС) № ААС.А.00259

Лицензия на определение уровня загрязнения (включая радиоактивное)
водных объектов и почв № Р/2015/2954/100/Л (Росгидромет)

Сертификат СМК по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № РОСС RU.OC/08.СМК.17-0334

108811, г. Москва, п. Московский, 22-й км Киевского шоссе, домовл. 4, стр. 1, блок А, оф. 405А

Тел./факс: +7 (495) 24-6-24-24 / 246-09-35; 8-800-707-1107; моб.: +7-916-2303-916. www.gicpv.ru

«Утверждаю»

Генеральный директор



Ю.Н. Гончар

Протокол испытаний № ВП-19692/19

«27» июля 2019 г.

Главный эксперт

М.В. Морина

по доверенности
06/18 от 13.11.2018

Лист 1 из 1

Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие "Армянскводоканал"
муниципальное образование городской округ Армянск Крым

Объект испытаний: Образец питьевой воды из разводящей сети - пода воды на с. Волошино

Место отбора пробы: Республика Крым, г. Армянск, крытая стоянка в районе мкр. Корявко, д. 30

Дата и время принятия пробы в работу лабораторией: 23.07.2019

Акт отбора пробы: 23.07.19

Даты проведения испытаний: 23.07.19 - 27.07.19

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	ПДК (предельно допустимая концентрация), по [1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
1.	Водородный показатель (рН), ед. рН	8.07	6 - 9	ФР.1.31.2005.01774
2.	Общая минерализация (сухой остаток), мг/л	840	1000	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97
3.	Жесткость общая, град. Ж	8.3	7	ГОСТ 31954-2012
4.	Железо общее, мг/л	0.045	0.3	ГОСТ 31870-2012
5.	Нитраты по NO ₃ , мг/л	23.5	45	ФР.1.31.2005.01774
6.	Сульфаты, мг/л	438	500	ГОСТ 31940-2012
7.	Хлориды, мг/л	139	350	ПНД Ф 14.1:2:4.111-97
8.	Привкус, баллы	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
9.	Цветность, град.	11.4	20	ГОСТ 31868-2012
10.	Мутность, ЕМФ	< 1	2.6	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
11.	Общее микробное число, КОЕ/мл	Не обнаружено	50	МУК 4.2.1018-01
12.	Общие колиформные бактерии, бактерий в 100 мл	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
13.	Термотолерантные колиформные бактерии, бактерий в 100 мл	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

[1] - СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.»

*Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Передача документа третьим лицам, а также его полное или частичное копирование без разрешения АО «ГТИЦ ПВ» и согласования с Заказчиком не допускается.*

Ответственный за проведение испытаний:

Руководитель ИЦ

4

Иванов П.С

Акционерное общество "Главный контрольно-испытательный центр питьевой воды" (АО "ГИЦ ПВ")

Аттестат международной системы аккредитации (ИЛАС) № ААС.А.00259

Лицензия на определение уровня загрязнения (включая радиоактивное) водных объектов и почв № Р/2015/2954/100/Л (Росгидромет)

Сертификат СМК по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № РОСС RU.OC/08.СМК.17-0334

108811, г. Москва, п. Московский, 22-й км Киевского шоссе, домовл. 4, стр. 1, блок А, оф. 405А
Тел./факс: +7 (495) 24-6-24-24 / 246-09-35; 8-800-707-1107; моб.: +7-916-2303-916. www.gicpv.ru

«Утверждаю»

Генеральный директор



Ю.Н. Гончар

Протокол испытаний № ВП-19683/19

«27» июля 2019 г.

Главный эксперт
М.В. Морина
по доверенности
06/18 от 13.11.2018

Лист 1 из 1

Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие "Армянскводоканал"
муниципальное образование городской округ Армянск Крым

Объект испытаний: Образец питьевой воды из разводящей сети - подача воды на с. Перекоп

Место отбора пробы: Республика Крым, г. Армянск, колодец находящийся на водоводе с.

Перекоп

Дата и время принятия пробы в работу лабораторией: 23.07.2019

Акт отбора пробы: 23.07.19

Даты проведения испытаний: 23.07.19 - 27.07.19

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	ПДК (предельно допустимая концентрация), по [1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
1.	Водородный показатель (рН), ед. рН	8.08	6 - 9	ФР.1.31.2005.01774
2.	Общая минерализация (сухой остаток), мг/л	832	1000	ПНД Ф 14.1:2.4.114-97
3.	Жесткость общая, град. Ж	8.8	7	ГОСТ 31954-2012
4.	Железо общее, мг/л	< 0.04	0.3	ГОСТ 31870-2012
5.	Нитраты по NO ₃ , мг/л	10.9	45	ФР.1.31.2005.01774
6.	Сульфаты, мг/л	428	500	ГОСТ 31940-2012
7.	Хлориды, мг/л	144	350	ПНД Ф 14.1:2.4.111-97
8.	Привкус, баллы	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
9.	Цветность, град.	6.8	20	ГОСТ 31868-2012
10.	Мутность, ЕМФ	< 1	2.6	ПНД Ф 14.1:2.4.213-05
11.	Общее микробное число, КОЕ/мл	Не обнаружено	50	МУК 4.2.1018-01
12.	Общие колиформные бактерии, бактерий в 100 мл	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
13.	Термотолерантные колиформные бактерии, бактерий в 100 мл	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

[1] - СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.»

*Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Передача документа третьим лицам, а также его полное или частичное копирование без разрешения АО «ГИЦ ПВ» и согласования с Заказчиком не допускается.*

Ответственный за проведение испытаний:

Руководитель ИЦ

Иванов П.С



«Утверждаю»

Генеральный директор



Ю.Н. Гончар

Протокол испытаний № ВП-19694/19

«27» июля 2019 г.

Лист 1 из 1

Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие "Армянскводоканал"

муниципальное образование городской округ Армянск Крым

Объект испытаний: Образец питьевой воды из разводящей сети - центральная городская больница

Место отбора пробы: Республика Крым, г. Армянск, ул. Больничная, АЦГБ

Дата и время принятия пробы в работу лабораторией: 23.07.2019

Акт отбора пробы: 23.07.19

Даты проведения испытаний: 23.07.19 - 27.07.19

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	ПДК (предельно допустимая концентрация), по [1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
1.	Водородный показатель (рН), ед. рН	8.08	6 - 9	ФР.1.31.2005.01774
2.	Общая минерализация (сухой остаток), мг/л	841	1000	ПНД Ф 14.1:2.4.114-97
3.	Жесткость общая, град. Ж	8.4	7	ГОСТ 31954-2012
4.	Железо общее, мг/л	< 0.04	0.3	ГОСТ 31870-2012
5.	Нитраты по NO ₃ , мг/л	14.0	45	ФР.1.31.2005.01774
6.	Сульфаты, мг/л	411	500	ГОСТ 31940-2012
7.	Хлориды, мг/л	135	350	ПНД Ф 14.1:2.4.111-97
8.	Привкус, баллы	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
9.	Цветность, град.	10.2	20	ГОСТ 31868-2012
10.	Мутность, ЕМФ	< 1	2.6	ПНД Ф 14.1:2.4.213-05
11.	Общее микробное число, КОЕ/мл	Не обнаружено	50	МУК 4.2.1018-01
12.	Общие колиформные бактерии, бактерий в 100 мл	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
13.	Термотолерантные колиформные бактерии, бактерий в 100 мл	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

[1] - СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.»

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям. Передача документа третьим лицам, а также его полное или частичное копирование без разрешения АО «ГЦИ ЦВ» и согласования с Заказчиком не допускается.

Ответственный за проведение испытаний:

Руководитель ИЦ

Иванов П.С.

Иванов П.С.



Аттестат международной системы аккредитации (ILAC) № ААС.А.00259

Лицензия на определение уровня загрязнения (включая радиоактивное) водных объектов и почв № Р/2015/2954/100/Л (Росгидромет)

Сертификат СМК по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № РОСС RU.OC/08.СМК.17-0334

108811, г. Москва, п. Московский, 22-й км Киевского шоссе, домовл. 4, стр. 1, блок А, оф. 405А
Тел./факс: +7 (495) 24-6-24-24 / 246-09-35; 8-800-707-1107; моб.: +7-916-2303-916. www.gicpv.ru

«Утверждаю»

Генеральный директор

Ю.Н. Гончар

Главный эксперт
М.В. Морина

по доверенности
06/18 от 13.11.2018

Протокол испытаний № ВП-19696/19

«27» июля 2019 г.

Лист 1 из 1



Заказчик: **Муниципальное унитарное предприятие "Армянскводоканал"**
муниципальное образование городской округ Армянск Крым

Объект испытаний: Образец питьевой воды из разводящей сети - ТП № 10 (подкачка)

Место отбора пробы: Республика Крым, г. Армянск, мкр. Корявко, д. 4

Дата и время принятия пробы в работу лабораторией: 23.07.2019

Акт отбора пробы: 23.07.19

Даты проведения испытаний: 23.07.19 - 27.07.19

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	ПДК (предельно допустимая концентрация), ПО [1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
1.	Водородный показатель (рН), ед. рН	8.12	6 - 9	ФР.1.31.2005.01774
2.	Общая минерализация (сухой остаток), мг/л	828	1000	ПНД Ф 14.1:2.4.114-97
3.	Жесткость общая, град. Ж	8.3	7	ГОСТ 31954-2012
4.	Железо общее, мг/л	0.062	0.3	ГОСТ 31870-2012
5.	Нитраты по NO ₃ , мг/л	21.8	45	ФР.1.31.2005.01774
6.	Сульфаты, мг/л	472	500	ГОСТ 31940-2012
7.	Хлориды, мг/л	140	350	ПНД Ф 14.1:2.4.111-97
8.	Привкус, баллы	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
9.	Цветность, град.	7.9	20	ГОСТ 31868-2012
10.	Мутность, ЕМФ	< 1	2.6	ПНД Ф 14.1:2.4.213-05
11.	Общее микробное число, КОЕ/мл	Не обнаружено	50	МУК 4.2.1018-01
12.	Общие колиформные бактерии, бактерий в 100 мл	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
13.	Термотолерантные колиформные бактерии, бактерий в 100 мл	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

[1] - СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.»

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Передача документа третьим лицам, а также его полное или частичное копирование без разрешения АО «ГЦИ ЦВ» и согласования с Заказчиком не допускается.

Ответственный за проведение испытаний:

Руководитель ИЦ

Иванов П.С

ГИЦ ПВ® Акционерное общество "Главный контрольно-испытательный центр питьевой воды" (АО "ГИЦ ПВ")



Аттестат международной системы аккредитации (ILAC) № AAC.A.00259

Лицензия на определение уровня загрязнения (включая радиоактивное)
водных объектов и почв № Р/2015/2954/100/Л (Росгидромет)

Сертификат СМК по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № РОСС RU.OC/08.СМК.17-0334

108811, г. Москва, п. Московский, 22-й км Киевского шоссе, домовл. 4, стр. 1, блок А, оф. 405А

Тел./факс: +7 (495) 24-6-24-24 / 246-09-35; 8-800-707-1107; моб.: +7-916-2303-916. www.gicpw.ru

«Утверждаю»

Генеральный директор



Ю.Н. Гончар

Протокол испытаний № ВП-19697/19

«27» июля 2019 г.

Главный эксперт

М.В. Морина

по доверенности

06/18 от 13.11.2018

Лист 1 из 1

Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие "Армянскводоканал"
муниципальное образование городской округ Армянск Крым

Объект испытаний: Образец питьевой воды из разводящей сети - подача воды на с. Суворово

Место отбора пробы: Республика Крым, г. Армянск, Магазин ЧП Савлук, с. Суворово, ул. Батова

Дата и время принятия пробы в работу лабораторией: 23.07.2019

Акт отбора пробы: 23.07.19

Даты проведения испытаний: 23.07.19 - 27.07.19

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	ПДК (предельно допустимая концентрация), по [1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
1.	Водородный показатель (рН), ед. рН	8.02	6 - 9	ФР.1.31.2005.01774
2.	Общая минерализация (сухой остаток), мг/л	834	1000	ПНД Ф 14.1:2.4.114-97
3.	Жесткость общая, град. Ж	8.6	7	ГОСТ 31954-2012
4.	Железо общее, мг/л	< 0.04	0.3	ГОСТ 31870-2012
5.	Нитраты по NO ₃ , мг/л	31.2	45	ФР.1.31.2005.01774
6.	Сульфаты, мг/л	457	500	ГОСТ 31940-2012
7.	Хлориды, мг/л	144	350	ПНД Ф 14.1:2.4.111-97
8.	Привкус, баллы	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
9.	Цветность, град.	11.2	20	ГОСТ 31868-2012
10.	Мутность, ЕМФ	< 1	2.6	ПНД Ф 14.1:2.4.213-05
11.	Общее микробное число, КОЕ/мл	Не обнаружено	50	МУК 4.2.1018-01
12.	Общие колиформные бактерии, бактерий в 100 мл	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
13.	Термотолерантные колиформные бактерии, бактерий в 100 мл	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

[1] - СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.»

*Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Передача документа третьим лицам, а также его полное или частичное копирование без разрешения АО «ГИЦ ПВ» и согласования с Заказчиком не допускается.*

Ответственный за проведение испытаний:

Руководитель ИЦ

Иванов П.С

ГИЦ ПВ® Акционерное общество "Главный контрольно-испытательный центр питьевой воды" (АО "ГИЦ ПВ")



Аттестат международной системы аккредитации (ИЛАС) № ААС.А.00259

Лицензия на определение уровня загрязнения (включая радиоактивное)
водных объектов и почв № Р/2015/2954/100/Л (Росгидромет)

Сертификат СМК по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № РОСС RU.OC/08.СМК.17-0334

108811, г. Москва, п. Московский, 22-й км Киевского шоссе, домовл. 4, стр. 1, блок А, оф. 405А
Тел./факс: +7 (495) 24-6-24-24 / 246-09-35; 8-800-707-1107; моб.: +7-916-2303-916. www.gicpv.ru

«Утверждаю»

Генеральный директор



Ю.Н. Гончар

Протокол испытаний № ВП-19698/19

«27» июля 2019 г.

Главный эксперт

М.В. Морина

по доверенности

от 13.11.2018

Лист 1 из 1

Заказчик: **Муниципальное унитарное предприятие "Армянскводоканал"**

муниципальное образование городской округ Армянск Крым

Объект испытаний: Образец питьевой воды из разводящей сети - поликлиника АЦГБ

Место отбора пробы: Республика Крым, г. Армянск, ул. Больничная, ЦГБ

Дата и время принятия пробы в работу лабораторией: 23.07.2019

Акт отбора пробы: 23.07.19

Даты проведения испытаний: 23.07.19 - 27.07.19

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	ПДК (предельно допустимая концентрация), по [1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
1.	Водородный показатель (рН), ед. рН	8.12	6 - 9	ФР.1.31.2005.01774
2.	Общая минерализация (сухой остаток), мг/л	842	1000	ПНД Ф 14.1:2.4.114-97
3.	Жесткость общая, град. Ж	8.4	7	ГОСТ 31954-2012
4.	Железо общее, мг/л	0.047	0.3	ГОСТ 31870-2012
5.	Нитраты по NO ₃ , мг/л	21.0	45	ФР.1.31.2005.01774
6.	Сульфаты, мг/л	440	500	ГОСТ 31940-2012
7.	Хлориды, мг/л	154	350	ПНД Ф 14.1:2.4.111-97
8.	Привкус, баллы	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
9.	Цветность, град.	9.6	20	ГОСТ 31868-2012
10.	Мутность, ЕМФ	< 1	2.6	ПНД Ф 14.1:2.4.213-05
11.	Общее микробное число, КОЕ/мл	Не обнаружено	50	МУК 4.2.1018-01
12.	Общие колиформные бактерии, бактерий в 100 мл	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
13.	Термотолерантные колиформные бактерии, бактерий в 100 мл	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

[1] - СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.»

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Передача документа третьим лицам, а также его полное или частичное копирование без разрешения АО «ГИЦ ПВ» и согласования с Заказчиком не допускается.

Ответственный за проведение испытаний:

Руководитель ИЦ

Иванов П.С

АО «ГТИЦ ПВ» Акционерное общество «Главный контрольно-испытательный центр питьевой воды» (АО «ГТИЦ ПВ»)



Аттестат международной системы аккредитации (ИЛАС) № ААС.А.00259

Лицензия на определение уровня загрязнения (включая радиоактивное)
водных объектов и почв № Р/2015/2954/100/Л (Росгидромет)

Сертификат СМК по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № РОСС RU.OC/08.СМК.17-0334

108811, г. Москва, п. Московский, 22-й км Киевского шоссе, домовл. 4, стр. 1, блок А, оф. 405А

Тел./факс: +7 (495) 24-6-24-24 / 246-09-35; 8-800-707-1107; моб.: +7-916-2303-916. www.gicpv.ru

Главный эксперт
М.В.Морина
по доверенности
06/18 от 13.11.2018

«Утверждаю»

Генеральный директор

Ю.Н. Гончар

Протокол испытаний № ВП-19699/19

«27» июля 2019 г.

Лист 1 из 1



Заказчик: **Муниципальное унитарное предприятие "Армянскводоканал"**
муниципальное образование городской округ Армянск Крым

Объект испытаний: Образец питьевой воды из разводящей сети - управление МУП
"Армянскводоканал"

Место отбора пробы: Республика Крым, г. Армянск, Васильева, д. 2

Дата и время принятия пробы в работу лабораторией: 23.07.2019

Акт отбора пробы: 23.07.19

Даты проведения испытаний: 23.07.19 - 27.07.19

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	ПДК (предельно допустимая концентрация), по [1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
1.	Водородный показатель (рН), ед. рН	7.92	6 - 9	ФР.1.31.2005.01774
2.	Общая минерализация (сухой остаток), мг/л	857	1000	ПНД Ф 14.1:2.4.114-97
3.	Жесткость общая, град. Ж	8.6	7	ГОСТ 31954-2012
4.	Железо общее, мг/л	< 0.04	0.3	ГОСТ 31870-2012
5.	Нитраты по NO ₃ , мг/л	31.2	45	ФР.1.31.2005.01774
6.	Сульфаты, мг/л	485	500	ГОСТ 31940-2012
7.	Хлориды, мг/л	152	350	ПНД Ф 14.1:2.4.111-97
8.	Привкус, баллы	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
9.	Цветность, град.	6.2	20	ГОСТ 31868-2012
10.	Мутность, ЕМФ	< 1	2.6	ПНД Ф 14.1:2.4.213-05
11.	Общее микробное число, КОЕ/мл	Не обнаружено	50	МУК 4.2.1018-01
12.	Общие колиформные бактерии, бактерий в 100 мл	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
13.	Термотолерантные колиформные бактерии, бактерий в 100 мл	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

[1] - СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.»

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Передача документа третьим лицам, а также его полное или частичное копирование без разрешения
АО «ГТИЦ ПВ» и согласования с Заказчиком не допускается.

Ответственный за проведение испытаний:

Руководитель ИЦ

Иванов П.С

ГЦИЦ ПВ® Акционерное общество "Главный контрольно-испытательный центр питьевой воды" (АО "ГЦИЦ ПВ")



Аттестат международной системы аккредитации (ИЛАС) № ААС.А.00259

Лицензия на определение уровня загрязнения (включая радиоактивное) водных объектов и почв № Р/2015/2954/100/Л (Росгидромет)

Сертификат СМК по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № РОСС RU.OC/08.СМК.17-0334

108811, г. Москва, п. Московский, 22-й км Киевского шоссе, домовл. 4, стр. 1, блок А, оф. 405А

Тел./факс: +7 (495) 24-6-24-24 / 246-09-35; 8-800-707-1107; моб.: +7-916-2303-916. www.gicpv.ru

«Утверждаю»

Генеральный директор



Ю.Н. Гончар

Протокол испытаний № ВП-19700/19

«27» июля 2019 г.

Главный эксперт

М.В. Морина

по доверенности

06/18 от 13.11.2018

Лист 1 из 1

Заказчик: **Муниципальное унитарное предприятие "Армянскводоканал"**

муниципальное образование городской округ Армянск Крым

Объект испытаний: Образец питьевой воды из разводящей сети - ТП № 11 (подкачка)

Место отбора пробы: Республика Крым, г. Армянск, ул. Симферопольская, д. 11

Дата и время принятия пробы в работу лабораторией: 23.07.2019

Акт отбора пробы: 23.07.19

Даты проведения испытаний: 23.07.19 - 27.07.19

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	ПДК (предельно допустимая концентрация), по [1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
1.	Водородный показатель (рН), ед. рН	7.93	6 - 9	ФР.1.31.2005.01774
2.	Общая минерализация (сухой остаток), мг/л	869	1000	ПНД Ф 14.1:2.4.114-97
3.	Жесткость общая, град. Ж	9.2	7	ГОСТ 31954-2012
4.	Железо общее, мг/л	0.044	0.3	ГОСТ 31870-2012
5.	Нитраты по NO ₃ , мг/л	22.3	45	ФР.1.31.2005.01774
6.	Сульфаты, мг/л	486	500	ГОСТ 31940-2012
7.	Хлориды, мг/л	141	350	ПНД Ф 14.1:2.4.111-97
8.	Привкус, баллы	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
9.	Цветность, град.	7.7	20	ГОСТ 31868-2012
10.	Мутность, ЕМФ	< 1	2.6	ПНД Ф 14.1:2.4.213-05
11.	Общее микробное число, КОЕ/мл	Не обнаружено	50	МУК 4.2.1018-01
12.	Общие колиформные бактерии, бактерий в 100 мл	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
13.	Термотолерантные колиформные бактерии, бактерий в 100 мл	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

[1] - СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.»

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям. Передача документа третьим лицам, а также его полное или частичное копирование без разрешения АО «ГЦИЦ ПВ» и согласования с Заказчиком не допускается.

Ответственный за проведение испытаний:

Руководитель ИЦ

Иванов П.С



Аттестат международной системы аккредитации (ИЛАС) № ААС.А.00259

Лицензия на определение уровня загрязнения (включая радиоактивное) водных объектов и почв № Р/2015/2954/100/Л (Росгидромет)

Сертификат СМК по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № РОСС RU.OC/08.СМК.17-0334

108811, г. Москва, п. Московский, 22-й км Киевского шоссе, домовл. 4, стр. 1, блок А, оф. 405А

Тел./факс: +7 (495) 24-6-24-24 / 246-09-35; 8-800-707-1107; моб.: +7-916-2303-916. www.gicpv.ru

Главный эксперт

М.В. Морина

по доверенности

06/18 от 13.11.2018

«Утверждаю»

Генеральный директор

Ю.Н. Гончар

Протокол испытаний № ВП-19701/19

«27» июля 2019 г.

Лист 1 из 1

Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие "Армянскводоканал"

муниципальное образование городской округ Армянск Крым

Объект испытаний: Образец питьевой воды из разводящей сети - мини-ктоельная (подкачка)

Место отбора пробы: Республика Крым, г. Армянск, Корявко, д. 32

Дата и время принятия пробы в работу лабораторией: 23.07.2019

Акт отбора пробы: 23.07.19

Даты проведения испытаний: 23.07.19 - 27.07.19

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	ПДК (предельно допустимая концентрация), по [1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
1.	Водородный показатель (рН), ед. рН	7.84	6 - 9	ФР.1.31.2005.01774
2.	Общая минерализация (сухой остаток), мг/л	864	1000	ПНД Ф 14.1:2.4.114-97
3.	Жесткость общая, град. Ж	8.2	7	ГОСТ 31954-2012
4.	Железо общее, мг/л	< 0.04	0.3	ГОСТ 31870-2012
5.	Нитраты по NO ₃ , мг/л	30.0	45	ФР.1.31.2005.01774
6.	Сульфаты, мг/л	435	500	ГОСТ 31940-2012
7.	Хлориды, мг/л	147	350	ПНД Ф 14.1:2.4.111-97
8.	Привкус, баллы	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
9.	Цветность, град.	11.7	20	ГОСТ 31868-2012
10.	Мутность, ЕМФ	< 1	2.6	ПНД Ф 14.1:2.4.213-05
11.	Общее микробное число, КОЕ/мл	Не обнаружено	50	МУК 4.2.1018-01
12.	Общие колиформные бактерии, бактерий в 100 мл	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
13.	Термотолерантные колиформные бактерии, бактерий в 100 мл	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

[1] - СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.»

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям. Передача документа третьим лицам, а также его полное или частичное копирование без разрешения АО «ГИЦ ПВ» и согласования с Заказчиком не допускается.

Ответственный за проведение испытаний:

Руководитель ИЦ

Иванов П.С.

Иванов П.С.

ГИЦ ПВ® Акционерное общество "Главный контрольно-испытательный центр питьевой воды" (АО "ГИЦ ПВ")



Аттестат международной системы аккредитации (ILAC) № ААС.А.00259

Лицензия на определение уровня загрязнения (включая радиоактивное) водных объектов и почв № Р/2015/2954/100/Л (Росгидромет)

Сертификат СМК по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № РОСС RU.OC/08.СМК.17-0334

108811, г. Москва, п. Московский, 22-й км Киевского шоссе, домовл. 4, стр. 1, блок А, оф. 405А
Тел./факс: +7 (495) 24-6-24-24 / 246-09-35; 8-800-707-1107; моб.: +7-916-2303-916. www.gicpv.ru

«Утверждаю»

Генеральный директор



Ю.Н. Гончар

Протокол испытаний № ВП-19702/1906/18 от 13.11.2018
«27» июля 2019 г.

Главный эксперт
М.В. Морина
по доверенности
от 13.11.2018

Лист 1 из 1

Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие "Армянскводоканал"
муниципальное образование городской округ Армянск Крым

Объект испытаний: Образец питьевой воды из разводящей сети - ТП № 4 (подкачка)

Место отбора пробы: Республика Крым, г. Армянск, Корявко, д. 17

Дата и время принятия пробы в работу лабораторией: 23.07.2019

Акт отбора пробы: 23.07.19

Даты проведения испытаний: 23.07.19 - 27.07.19

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	ПДК (предельно допустимая концентрация), по [1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
1.	Водородный показатель (рН), ед. рН	7.74	6 - 9	ФР.1.31.2005.01774
2.	Общая минерализация (сухой остаток), мг/л	868	1000	ПНД Ф 14.1:2.4.114-97
3.	Жесткость общая, град. Ж	8.3	7	ГОСТ 31954-2012
4.	Железо общее, мг/л	< 0.04	0.3	ГОСТ 31870-2012
5.	Нитраты по NO ₃ , мг/л	24.0	45	ФР.1.31.2005.01774
6.	Сульфаты, мг/л	496	500	ГОСТ 31940-2012
7.	Хлориды, мг/л	154	350	ПНД Ф 14.1:2.4.111-97
8.	Привкус, баллы	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
9.	Цветность, град.	12.0	20	ГОСТ 31868-2012
10.	Мутность, ЕМФ	< 1	2.6	ПНД Ф 14.1:2.4.213-05
11.	Общее микробное число, КОЕ/мл	Не обнаружено	50	МУК 4.2.1018-01
12.	Общие колиформные бактерии, бактерий в 100 мл	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
13.	Термотолерантные колиформные бактерии, бактерий в 100 мл	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01


[1] - СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.»

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Передача документа третьим лицам, а также его полное или частичное копирование без разрешения АО «ГИЦ ПВ» и согласования с Заказчиком не допускается.

Ответственный за проведение испытаний:

Руководитель ИЦ

Иванов П.С

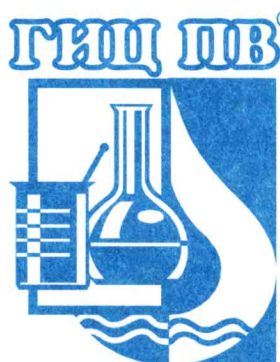

Акционерное общество "Главный контрольно-испытательный центр питьевой воды" (АО "ГИЦ ПВ")

Аттестат международной системы аккредитации (ИЛАС) № ААС.А.00259

Лицензия на определение уровня загрязнения (включая радиоактивное) водных объектов и почв № Р/2015/2954/100/Л (Росгидромет)

Сертификат СМК по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № РОСС RU.OC/08.СМК.17-0334

108811, г. Москва, п. Московский, 22-й км Киевского шоссе, домовл. 4, стр. 1, блок А, оф. 405А
Тел./факс: +7 (495) 24-6-24-24 / 246-09-35; 8-800-707-1107; моб.: +7-916-2303-916. www.gicpv.ru

«Утверждаю»

Генеральный директор



Ю.Н. Гончар

Протокол испытаний № ВП-19703/19

«27» июля 2019 г.

Главный эксперт
М.В. Морина

по доверенности
06/18 от 13.11.2018
Лист 1 из 1

Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие "Армянскводоканал"
муниципальное образование городской округ Армянск Крым

Объект испытаний: Образец питьевой воды из разводящей сети - общежитие № 10, МКП

Место отбора пробы: Республика Крым, г. Армянск, Гайдара, д. 10

Дата и время принятия пробы в работу лабораторией: 23.07.2019

Акт отбора пробы: 23.07.19

Даты проведения испытаний: 23.07.19 - 27.07.19

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	ПДК (предельно допустимая концентрация), по [1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
1.	Водородный показатель (рН), ед. рН	8.09	6 - 9	ФР.1.31.2005.01774
2.	Общая минерализация (сухой остаток), мг/л	824	1000	ПНД Ф 14.1:2.4.114-97
3.	Жесткость общая, град. Ж	8.3	7	ГОСТ 31954-2012
4.	Железо общее, мг/л	< 0.04	0.3	ГОСТ 31870-2012
5.	Нитраты по NO ₃ , мг/л	30.3	45	ФР.1.31.2005.01774
6.	Сульфаты, мг/л	428	500	ГОСТ 31940-2012
7.	Хлориды, мг/л	144	350	ПНД Ф 14.1:2.4.111-97
8.	Привкус, баллы	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
9.	Цветность, град.	7.8	20	ГОСТ 31868-2012
10.	Мутность, ЕМФ	< 1	2.6	ПНД Ф 14.1:2.4.213-05
11.	Общее микробное число, КОЕ/мл	Не обнаружено	50	МУК 4.2.1018-01
12.	Общие колиформные бактерии, бактерий в 100 мл	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
13.	Термотолерантные колиформные бактерии, бактерий в 100 мл	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

[1] - СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.»

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям. Передача документа третьим лицам, а также его полное или частичное копирование без разрешения АО «ГИЦ ПВ» и согласования с Заказчиком не допускается.

Ответственный за проведение испытаний:

Руководитель ИЦ

Иванов П.С

Акционерное общество "Главный контрольно-испытательный центр питьевой воды" (АО "ГИЦ ПВ")

Аттестат международной системы аккредитации (ИЛАС) № ААС.А.00259

Лицензия на определение уровня загрязнения (включая радиоактивное) водных объектов и почв № Р/2015/2954/100/Л (Росгидромет)

Сертификат СМК по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № РОСС RU.OC/08.СМК.17-0334

108811, г. Москва, п. Московский, 22-й км Киевского шоссе, домовл. 4, стр. 1, блок А, оф. 405А
Тел./факс: +7 (495) 24-6-24-24 / 246-09-35; 8-800-707-1107; моб.: +7-916-2303-916. www.gicpv.ru

«Утверждаю»

Генеральный директор

Ю.Н. Гончар

Протокол испытаний № ВП-19689/19

«27» июля 2019 г.

Главный эксперт
М.В. Морина

по доверенности
06/18 от 13.11.2018

Лист 1 из 1

Заказчик: **Муниципальное унитарное предприятие "Армянскводоканал"**
муниципальное образование городской округ Армянск Крым

Объект испытаний: Образец питьевой воды из разводящей сети - общежитие № 15, Салон красоты "Beauty Bar"

Место отбора пробы: Республика Крым, г. Армянск, общ. № 15

Дата и время принятия пробы в работу лабораторией: 23.07.2019

Акт отбора пробы: 23.07.19

Даты проведения испытаний: 23.07.19 - 27.07.19

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	ПДК (предельно допустимая концентрация), по [1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
1.	Водородный показатель (рН), ед. рН	8.31	6 - 9	ФР.1.31.2005.01774
2.	Общая минерализация (сухой остаток), мг/л	824	1000	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97
3.	Жесткость общая, град. Ж	8.5	7	ГОСТ 31954-2012
4.	Железо общее, мг/л	0.031	0.3	ГОСТ 31870-2012
5.	Нитраты по NO ₃ , мг/л	13.1	45	ФР.1.31.2005.01774
6.	Сульфаты, мг/л	438	500	ГОСТ 31940-2012
7.	Хлориды, мг/л	124	350	ПНД Ф 14.1:2:4.111-97
8.	Привкус, баллы	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
9.	Цветность, град.	8.3	20	ГОСТ 31868-2012
10.	Мутность, ЕМФ	< 1	2.6	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
11.	Общее микробное число, КОЕ/мл	Не обнаружено	50	МУК 4.2.1018-01
12.	Общие колиформные бактерии, бактерий в 100 мл	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
13.	Термотолерантные колиформные бактерии, бактерий в 100 мл	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

[1] - СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.»

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Передача документа третьим лицам, а также его полное или частичное копирование без разрешения АО «ГИЦ ПВ» и согласования с Заказчиком не допускается.

Ответственный за проведение испытаний:

Руководитель ИЦ



Иванов П.С

ГЦИЦ ПВ® Акционерное общество "Главный контрольно-испытательный центр питьевой воды" (АО "ГЦИЦ ПВ")



Аттестат международной системы аккредитации (ИАС) № ААС.А.00259

Лицензия на определение уровня загрязнения (включая радиоактивное)
водных объектов и почв № Р/2015/2954/100/Л (Росгидромет)

Сертификат СМК по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № РОСС RU.OC/08.СМК.17-0334

108811, г. Москва, п. Московский, 22-й км Киевского шоссе, домовл. 4, стр. 1, блок А, оф. 405А

Тел./факс: +7 (495) 24-6-24-24 / 246-09-35; 8-800-707-1107; моб.: +7-916-2303-916. www.gicpv.ru

«Утверждаю»

Генеральный директор



Ю.Н. Гончар

Главный эксперт
М.В. Морина

Протокол испытаний № ВП-19690/19 по доверенности
«27» июля 2019 г. 06/18 от 13.11.2018

Лист 1 из 1

Заказчик: **Муниципальное унитарное предприятие "Армянскводоканал"**
муниципальное образование городской округ Армянск Крым

Объект испытаний: Образец питьевой воды из разводящей сети - станция № 3 водоподъема

Место отбора пробы: Республика Крым, г. Армянск, Район Турецкого вала

Дата и время принятия пробы в работу лабораторией: 23.07.2019

Акт отбора пробы: 23.07.19

Даты проведения испытаний: 23.07.19 - 27.07.19

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	ПДК (предельно допустимая концентрация), по [1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
1.	Водородный показатель (рН), ед. рН	8,28	6 - 9	ФР.1.31.2005.01774
2.	Общая минерализация (сухой остаток), мг/л	836	1000	ПНД Ф 14.1:2.4.114-97
3.	Жесткость общая, град. Ж	8.6	7	ГОСТ 31954-2012
4.	Железо общее, мг/л	< 0.04	0.3	ГОСТ 31870-2012
5.	Нитраты по NO ₃ , мг/л	12.5	45	ФР.1.31.2005.01774
6.	Сульфаты, мг/л	432	500	ГОСТ 31940-2012
7.	Хлориды, мг/л	144	350	ПНД Ф 14.1:2.4.111-97
8.	Привкус, баллы	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
9.	Цветность, град.	6.0	20	ГОСТ 31868-2012
10.	Мутность, ЕМФ	< 1	2.6	ПНД Ф 14.1:2.4.213-05
11.	Общее микробное число, КОЕ/мл	Не обнаружено	50	МУК 4.2.1018-01
12.	Общие колиформные бактерии, бактерий в 100 мл	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
13.	Термотолерантные колиформные бактерии, бактерий в 100 мл	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

[1] - СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.»

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Передача документа третьим лицам, а также его полное или частичное копирование без разрешения АО «ГЦИЦ ПВ» и согласования с Заказчиком не допускается.

Ответственный за проведение испытаний:

Руководитель ИЦ

Иванов П.С

АО «ГТИЦ ПВ» Акционерное общество «Главный контрольно-испытательный центр питьевой воды» (АО «ГТИЦ ПВ»)



Аттестат международной системы аккредитации (ИЛАС) № ААС.А.00259

Лицензия на определение уровня загрязнения (включая радиоактивное) водных объектов и почв № Р/2015/2954/100/Л (Росгидромет)

Сертификат СМК по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № РОСС RU.OC/08.СМК.17-0334

108811, г. Москва, п. Московский, 22-й км Киевского шоссе, домовл. 4, стр. 1, блок А, оф. 405А

«Утверждаю» /факс: +7 (495) 24-6-24-24 / 246-09-35; 8-800-707-1107; моб.: +7-916-2303-916. www.gicpri.ru

Генеральный директор

Ю.Н. Гончар

Протокол испытаний № ВП-19691/19

«27» июля 2019 г.

Главный эксперт

М.Б. Горина

Лист 1 из 1

по доверенности

06/18 от 13.11.2013

Заказчик: **Муниципальное унитарное предприятие "Армянскводоканал"**

муниципальное образование городской округ Армянск Крым

Объект испытаний: Образец питьевой воды из разводящей сети - подача на предприятие АФ ООО "Титановые Инвестиции"

Место отбора пробы: Республика Крым, г. Армянск, подающий магистральный водовод (колодец)

Дата и время принятия пробы в работу лабораторией: 23.07.2019

Акт отбора пробы: 23.07.19

Даты проведения испытаний: 23.07.19 - 27.07.19

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	ПДК (предельно допустимая концентрация), по [1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
1.	Водородный показатель (рН), ед. рН	8.04	6 - 9	ФР.1.31.2005.01774
2.	Общая минерализация (сухой остаток), мг/л	821	1000	ПНД Ф 14.1:2.4.114-97
3.	Жесткость общая, град. Ж	8.6	7	ГОСТ 31954-2012
4.	Железо общее, мг/л	< 0.04	0.3	ГОСТ 31870-2012
5.	Нитраты по NO ₃ , мг/л	13.4	45	ФР.1.31.2005.01774
6.	Сульфаты, мг/л	448	500	ГОСТ 31940-2012
7.	Хлориды, мг/л	149	350	ПНД Ф 14.1:2.4.111-97
8.	Привкус, баллы	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
9.	Цветность, град.	7.4	20	ГОСТ 31868-2012
10.	Мутность, ЕМФ	< 1	2.6	ПНД Ф 14.1:2.4.213-05
11.	Общее микробное число, КОЕ/мл	Не обнаружено	50	МУК 4.2.1018-01
12.	Общие колиформные бактерии, бактерий в 100 мл	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
13.	Термотолерантные колиформные бактерии, бактерий в 100 мл	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

[1] - СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.»

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям. Передача документа третьим лицам, а также его полное или частичное копирование без разрешения АО «ГТИЦ ПВ» и согласования с Заказчиком не допускается.

Ответственный за проведение испытаний:

Руководитель ИЦ

Иванов П.С.

ГЦИ ЦВ® Акционерное общество "Главный контрольно-испытательный центр питьевой воды" (АО "ГЦИ ЦВ")



Аттестат международной системы аккредитации (ИАС) № ААС.А.00259

Лицензия на определение уровня загрязнения (включая радиоактивное) водных объектов и почв № Р/2015/2954/100/Л (Росгидромет)

Сертификат СМК по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № РОСС RU.OC/08.СМК.17-0334

108811, г. Москва, п. Московский, 22-й км Киевского шоссе, домовл. 4, стр. 1, блок А, оф. 405А
Тел./факс: +7 (495) 24-6-24-24 / 246-09-35; 8-800-707-1107; моб.: +7-916-2303-916. www.gicpv.ru

«Утверждаю»

Генеральный директор



Ю.Н. Гончар

Главный эксперт
М.В. Морина
по доверенности
06/18 от 13.11.2018

Протокол испытаний № ВП-19695/19

«27» июля 2019 г.

Лист 1 из 1

Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие "Армянскводоканал"

муниципальное образование городской округ Армянск Крым

Объект испытаний: Образец питьевой воды из разводящей сети - ТП № 2 (подкачка)

Место отбора пробы: Республика Крым, г. Армянск, Корявко, д. 23

Дата и время принятия пробы в работу лабораторией: 23.07.2019

Акт отбора пробы: 23.07.19

Даты проведения испытаний: 23.07.19 - 27.07.19

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	ПДК (предельно допустимая концентрация), по [1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
1.	Водородный показатель (рН), ед. рН	8.05	6 - 9	ФР.1.31.2005.01774
2.	Общая минерализация (сухой остаток), мг/л	842	1000	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97
3.	Жесткость общая, град. Ж	8.7	7	ГОСТ 31954-2012
4.	Железо общее, мг/л	0.062	0.3	ГОСТ 31870-2012
5.	Нитраты по NO ₃ , мг/л	25.4	45	ФР.1.31.2005.01774
6.	Сульфаты, мг/л	421	500	ГОСТ 31940-2012
7.	Хлориды, мг/л	158	350	ПНД Ф 14.1:2:4.111-97
8.	Привкус, баллы	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
9.	Цветность, град.	9.7	20	ГОСТ 31868-2012
10.	Мутность, ЕМФ	< 1	2.6	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
11.	Общее микробное число, КОЕ/мл	Не обнаружено	50	МУК 4.2.1018-01
12.	Общие колиформные бактерии, бактерий в 100 мл	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
13.	Термотолерантные колиформные бактерии, бактерий в 100 мл	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

[1] - СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.»

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям. Передача документа третьим лицам, а также его полное или частичное копирование без разрешения АО «ГЦИ ЦВ» и согласования с Заказчиком не допускается.

Ответственный за проведение испытаний:

Руководитель ИЦ

Иванов П.С