

Аттестат аккредитации (ILAC) № AAC.A.00259

108811, г. Москва, п. Московский, 22-й км Киевского шоссе, домовл. 4, стр. 1, блок А, оф. 405

Тел./факс: +7 (495) 24-6-24-24 / 246-09-35; 8-800-707-1107; моб.: +7-916-2303-916. www.gicpv.ru

«Утверждаю»

Руководитель Испытательного центра М.В. Морина

Протокол испытаний № ВП-20311/20

«24» августа 2020 г.

Заказчик: **Муниципальное унитарное предприятие «Армянскводоканал»**

муниципальное образование городской округ Армянск Крым

Объект испытаний: Проба питьевой воды

Акт отбора пробы: Акт отбора ИЦ

Дата и время отбора пробы: 18.08.2020, 09:15-09:25

Место отбора пробы: Республика Крым, г. Армянск, колодец находящийся на водоводе с.

Перекоп, подача воды на с. Перекоп

Дата и время принятия пробы в работу: 18.08.2020, 17:55

Даты проведения испытаний: 18.08.2020 - 24.08.2020

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	ПДК (предельно допустимая концентрация), ПО[1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
1.	Железо общее, мг/дм ³	0.034	0.3	Методика № 01.1:1.4.2:2.18-05 (ФР.1.31.2006.02319)
2.	Марганец, мг/дм ³	0.0040	0.1	ПНД Ф 14.1:2.253-09
3.	Нитрат-ион, мг/дм ³	< 0.6	45	ФР.1.31.2005.01774
4.	Жесткость общая, °Ж	8.2	7	ПНД Ф 14.1:2.3.98-97
5.	Водородный показатель (рН), ед. рН	7.80	6 - 9	ФР.1.31.2005.01774
6.	Мутность, ЕМФ	< 1	2.6	ПНД Ф 14.1:2.3.4.213-05
7.	Цветность, °	3.9	20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
8.	Привкус, баллы	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
9.	Запах, баллы	1	2	ГОСТ Р 57164-2016
10.	Сульфаты, мг/дм ³	31	500	ГОСТ 31940-2012, метод 3
11.	Хлориды, мг/дм ³	212	350	ПНД Ф 14.1:2.4.111-97
12.	Фторид-ион, мг/дм ³	0.33	1.5	ФР.1.31.2005.01774
13.	Общая минерализация, мг/дм ³	890	1000	ПНД Ф 14.1:2.4.261-10
14.	Общие колиформные бактерии (ОКБ), бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01, п. 8.2
15.	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ), бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01, п. 8.2
16.	Общее микробное число при температуре 37 град., КОЕ/см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01, п. 8.1


[1] - СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям. Передача документа третьим лицам, а также его полное или частичное копирование без разрешения АО «ГИЦ ПВ» и согласования с Заказчиком не допускается.

Ответственный за проведение испытаний:

Зам. руководителя Испытательного центра _____

П.С. Иванов

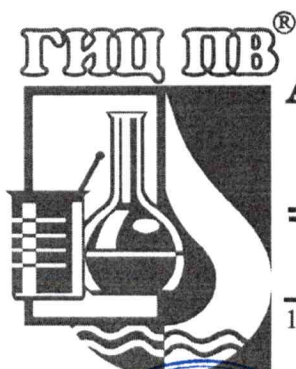

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
Акционерного общества "Главный контрольно-
испытательный центр питьевой воды"
(АО "ГИЦ ПВ")



Аттестат аккредитации (ILAC) № AAC.A.00259

108811, г. Москва, п. Московский, 22-й км Киевского шоссе, домовл. 4, стр. 1, блок А, оф. 405

Тел./факс: +7 (495) 24-6-24-24 / 246-09-35; 8-800-707-1107; моб.: +7-916-2303-916. www.gicpv.ru

«Утверждаю»

Руководитель Испытательного центра М.В. Морина

Протокол испытаний № ВП-20313/20

«24» августа 2020 г.

Заказчик: **Муниципальное унитарное предприятие «Армянскводоканал»**

муниципальное образование городской округ Армянск Крым

Объект испытаний: Проба питьевой воды

Акт отбора пробы: Акт отбора ИЦ

Дата и время отбора пробы: 18.08.2020, 08:30-08:40

Место отбора пробы: Республика Крым, г. Армянск, крытая стоянка в районе мкр. Корявко, д. 30, подача воды на. с. Волошино

Дата и время принятия пробы в работу: 18.08.2020, 17:55

Даты проведения испытаний: 18.08.2020 - 24.08.2020

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	ПДК (предельно допустимая концентрация), по [1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
1.	Железо общее, мг/дм ³	0.026	0.3	Методика № 01.1:1.4.2:2.18-05 (ФР.1.31.2006.02319)
2.	Марганец, мг/дм ³	< 0.002	0.1	ПНД Ф 14.1:2.253-09
3.	Нитрат-ион, мг/дм ³	10.5	45	ФР.1.31.2005.01774
4.	Жесткость общая, °Ж	8.2	7	ПНД Ф 14.1:2.3.98-97
5.	Водородный показатель (рН), ед. рН	7.85	6 - 9	ФР.1.31.2005.01774
6.	Мутность, ЕМФ	< 1	2.6	ПНД Ф 14.1:2.3:4.213-05
7.	Цветность, °	3.3	20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
8.	Привкус, баллы	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
9.	Запах, баллы	1	2	ГОСТ Р 57164-2016
10.	Сульфаты, мг/дм ³	335	500	ГОСТ 31940-2012, метод 1
11.	Хлориды, мг/дм ³	130	350	ПНД Ф 14.1:2.4.111-97
12.	Фторид-ион, мг/дм ³	0.26	1.5	ФР.1.31.2005.01774
13.	Общая минерализация, мг/дм ³	850	1000	ПНД Ф 14.1:2.4.261-10
14.	Общие колиформные бактерии (ОКБ), бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01, п. 8.2
15.	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ), бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01, п. 8.2
16.	Общее микробное число при температуре 37 град., КОЕ/см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01, п. 8.1


[1] - СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям. Передача документа третьим лицам, а также его полное или частичное копирование без разрешения АО «ГИЦ ПВ» и согласования с Заказчиком не допускается.

Ответственный за проведение испытаний:

Зам. руководителя Испытательного центра _____

П.С. Иванов

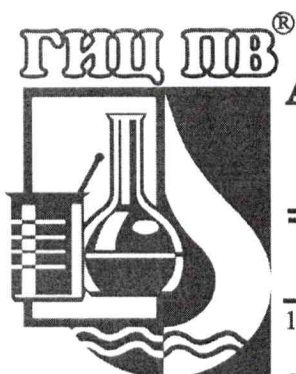

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
Акционерного общества "Главный контрольно-
испытательный центр питьевой воды"
(АО "ГИЦ ПВ")



Аттестат аккредитации (ИЛАС) № ААС.А.00259

108811, г. Москва, п. Московский, 22-й км Киевского шоссе, домовл. 4, стр. 1, блок А, оф. 405

Тел./факс: +7 (495) 24-6-24-24 / 246-09-35; 8-800-707-1107; моб.: +7-916-2303-916. www.gicpv.ru

«Утверждаю»

Руководитель Испытательного центра М.В. Морина



Протокол испытаний № ВП-20315/20

«24» августа 2020 г.

Заказчик: **Муниципальное унитарное предприятие «Армянскводоканал»**
муниципальное образование городской округ Армянск Крым

Объект испытаний: Проба питьевой воды

Акт отбора пробы: Акт отбора ИЦ

Дата и время отбора пробы: 18.08.2020, 10:00-10:15

Место отбора пробы: Республика Крым, г. Армянск, ул. Больничная, АЦГБ, Центральная городская больница

Дата и время принятия пробы в работу: 18.08.2020, 17:55

Даты проведения испытаний: 18.08.2020 - 24.08.2020

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	ПДК (предельно допустимая концентрация), по [1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
1.	Железо общее, мг/дм ³	0.043	0.3	Методика № 01.1:1.4.2:2.18-05 (ФР.1.31.2006.02319)
2.	Марганец, мг/дм ³	< 0.002	0.1	ПНД Ф 14.1:2.253-09
3.	Нитрат-ион, мг/дм ³	11.0	45	ФР.1.31.2005.01774
4.	Жесткость общая, °Ж	8.0	7	ПНД Ф 14.1:2:3.98-97
5.	Водородный показатель (рН), ед. рН	7.94	6 - 9	ФР.1.31.2005.01774
6.	Мутность, ЕМФ	< 1	2.6	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
7.	Цветность, °	1.7	20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
8.	Привкус, баллы	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
9.	Запах, баллы	1	2	ГОСТ Р 57164-2016
10.	Сульфаты, мг/дм ³	345	500	ГОСТ 31940-2012, метод 1
11.	Хлориды, мг/дм ³	146	350	ПНД Ф 14.1:2:4.111-97
12.	Фторид-ион, мг/дм ³	0.30	1.5	ФР.1.31.2005.01774
13.	Общая минерализация, мг/дм ³	850	1000	ПНД Ф 14.1:2:4.261-10
14.	Общие колиформные бактерии (ОКБ), бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01, п. 8.2
15.	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ), бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01, п. 8.2
16.	Общее микробное число при температуре 37 град., КОЕ/см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01, п. 8.1


[1] - СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям. Передача документа третьим лицам, а также его полное или частичное копирование без разрешения АО «ГИЦ ПВ» и согласования с Заказчиком не допускается.

Ответственный за проведение испытаний:

Зам. руководителя Испытательного центра _____

П.С. Иванов

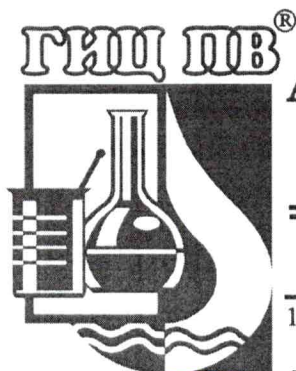

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
Акционерного общества "Главный контрольно-
испытательный центр питьевой воды"
(АО "ГИЦ ПВ")



Аттестат аккредитации (ИЛАС) № ААС.А.00259

108811, г. Москва, п. Московский, 22-й км Киевского шоссе, домовл. 4, стр. 1, блок А, оф. 405

Тел./факс: +7 (495) 24-6-24-24 / 246-09-35; 8-800-707-1107; моб.: +7-916-2303-916. www.gicpv.ru

«Утверждаю»

Руководитель Испытательного центра М.В. Морина

Протокол испытаний № ВП-20316/20

«24» августа 2020 г.

Заказчик: **Муниципальное унитарное предприятие «Армянскводоканал»**
муниципальное образование городской округ Армянск Крым

Объект испытаний: Проба питьевой воды

Акт отбора пробы: Акт отбора ИЦ

Дата и время отбора пробы: 18.08.2020, 09:30-09:40

Место отбора пробы: Республика Крым, г. Армянск, ул. Больничная, ЦГБ, Поликлиника
АЦГБ

Дата и время принятия пробы в работу: 18.08.2020, 17:55

Даты проведения испытаний: 18.08.2020 - 24.08.2020


№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	ПДК (предельно допустимая концентрация), по [1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
1.	Железо общее, мг/дм ³	0.0180	0.3	Методика № 01.1:1.4.2:2.18-05 (ФР.1.31.2006.02319)
2.	Марганец, мг/дм ³	< 0.002	0.1	ПНД Ф 14.1:2.253-09
3.	Нитрат-ион, мг/дм ³	11.2	45	ФР.1.31.2005.01774
4.	Жесткость общая, °Ж	8.2	7	ПНД Ф 14.1:2:3.98-97
5.	Водородный показатель (рН), ед. рН	7.96	6 - 9	ФР.1.31.2005.01774
6.	Мутность, ЕМФ	< 1	2.6	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
7.	Цветность, °	3.7	20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
8.	Привкус, баллы	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
9.	Запах, баллы	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
10.	Сульфаты, мг/дм ³	345	500	ГОСТ 31940-2012, метод 1
11.	Хлориды, мг/дм ³	140	350	ПНД Ф 14.1:2:4.111-97
12.	Фторид-ион, мг/дм ³	0.29	1.5	ФР.1.31.2005.01774
13.	Общая минерализация, мг/дм ³	840	1000	ПНД Ф 14.1:2:4.261-10
14.	Общие колиформные бактерии (ОКБ), бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01, п. 8.2
15.	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ), бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01, п. 8.2
16.	Общее микробное число при температуре 37 град., КОЕ/см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01, п. 8.1

[1] - СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Передача документа третьим лицам, а также его полное или частичное копирование без разрешения АО «ГИЦ ПВ» и согласования с Заказчиком не допускается.

Ответственный за проведение испытаний:

Зам. руководителя Испытательного центра _____ П.С. Иванов

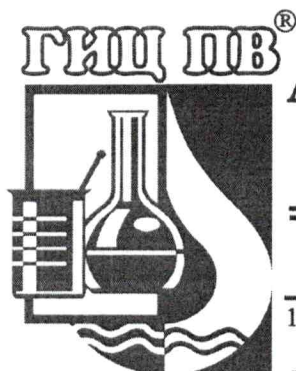

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
Акционерного общества "Главный контрольно-
испытательный центр питьевой воды"
(АО "ГИЦ ПВ")



Аттестат аккредитации (ILAC) № AAC.A.00259

108811, г. Москва, п. Московский, 22-й км Киевского шоссе, домовл. 4, стр. 1, блок А, оф. 405

Тел./факс: +7 (495) 24-6-24-24 / 246-09-35; 8-800-707-1107; моб.: +7-916-2303-916. www.gicpv.ru

«Утверждаю»

Руководитель Испытательного центра М.В. Морина

Протокол испытаний № ВП-20317/20

«24» августа 2020 г.

Заказчик: **Муниципальное унитарное предприятие «Армянскводоканал»**

муниципальное образование городской округ Армянск Крым

Объект испытаний: **Проба питьевой воды**

Акт отбора пробы: **Акт отбора ИЦ**

Дата и время отбора пробы: **18.08.2020, 09:45-09:55**

Место отбора пробы: **Республика Крым, г. Армянск, общ., № 15, общажитие № 15, салон красоты «Beauty Bar»**

Дата и время принятия пробы в работу: **18.08.2020, 17:55**

Даты проведения испытаний: **18.08.2020 - 24.08.2020**

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	ПДК (предельно допустимая концентрация), ПО[1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
1.	Железо общее, мг/дм ³	0.0140	0.3	Методика № 01.1:1.4.2:2.18-05 (ФР.1.31.2006.02319)
2.	Марганец, мг/дм ³	< 0.002	0.1	ПНД Ф 14.1:2.253-09
3.	Нитрат-ион, мг/дм ³	10.9	45	ФР.1.31.2005.01774
4.	Жесткость общая, °Ж	8.1	7	ПНД Ф 14.1:2:3.98-97
5.	Водородный показатель (рН), ед. рН	7.82	6 - 9	ФР.1.31.2005.01774
6.	Мутность, ЕМФ	< 1	2.6	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
7.	Цветность, °	3.2	20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
8.	Привкус, баллы	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
9.	Запах, баллы	1	2	ГОСТ Р 57164-2016
10.	Сульфаты, мг/дм ³	351	500	ГОСТ 31940-2012, метод 1
11.	Хлориды, мг/дм ³	141	350	ПНД Ф 14.1:2:4.111-97
12.	Фторид-ион, мг/дм ³	0.30	1.5	ФР.1.31.2005.01774
13.	Общая минерализация, мг/дм ³	860	1000	ПНД Ф 14.1:2:4.261-10
14.	Общие колиформные бактерии (ОКБ), бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01, п. 8.2
15.	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ), бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01, п. 8.2
16.	Общее микробное число при температуре 37 град., КОЕ/см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01, п. 8.1


[1] - СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям. Передача документа третьим лицам, а также его полное или частичное копирование без разрешения АО «ГИЦ ПВ» и согласования с Заказчиком не допускается.

Ответственный за проведение испытаний:

Зам. руководителя Испытательного центра _____

П.С. Иванов

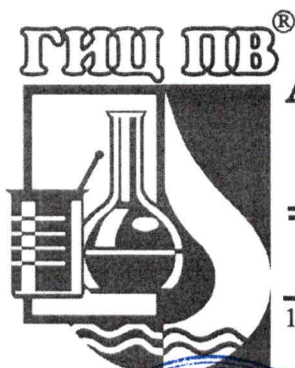

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
Акционерного общества "Главный контрольно-
испытательный центр питьевой воды"
(АО "ГИЦ ПВ")



Аттестат аккредитации (ПАС) № ААС.А.00259

108811, г. Москва, п. Московский, 22-й км Киевского шоссе, домовл. 4, стр. 1, блок А, оф. 405

Тел./факс: +7 (495) 24-6-24-24 / 246-09-35; 8-800-707-1107; моб.: +7-916-2303-916. www.gicpw.ru

«Утверждаю»

Руководитель Испытательного центра М.В. Морина

Протокол испытаний № ВП-20318/20

«24» августа 2020 г.

Заказчик: **Муниципальное унитарное предприятие «Армянскводоканал»**
муниципальное образование городской округ Армянск Крым

Объект испытаний: Проба питьевой воды

Акт отбора пробы: Акт отбора ИЦ

Дата и время отбора пробы: 18.08.2020, 12:15-12:25

Место отбора пробы: Республика Крым, г. Армянск, Васильева, д. 2, Управление МУП
«Армянскводоканал»

Дата и время принятия пробы в работу: 18.08.2020, 17:55

Даты проведения испытаний: 18.08.2020 - 24.08.2020

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	ПДК (предельно допустимая концентрация), по [1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
1.	Железо общее, мг/дм ³	0.0110	0.3	Методика № 01.1:1.4.2:2.18-05 (ФР.1.31.2006.02319)
2.	Марганец, мг/дм ³	< 0.002	0.1	ПНД Ф 14.1:2.253-09
3.	Нитрат-ион, мг/дм ³	10.9	45	ФР.1.31.2005.01774
4.	Жесткость общая, °Ж	8.3	7	ПНД Ф 14.1:2:3.98-97
5.	Водородный показатель (рН), ед. рН	7.76	6 - 9	ФР.1.31.2005.01774
6.	Мутность, ЕМФ	< 1	2.6	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
7.	Цветность, °	3.4	20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
8.	Привкус, баллы	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
9.	Запах, баллы	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
10.	Сульфаты, мг/дм ³	369	500	ГОСТ 31940-2012, метод 1
11.	Хлориды, мг/дм ³	141	350	ПНД Ф 14.1:2:4.111-97
12.	Фторид-ион, мг/дм ³	0.31	1.5	ФР.1.31.2005.01774
13.	Общая минерализация, мг/дм ³	860	1000	ПНД Ф 14.1:2:4.261-10
14.	Общие колиформные бактерии (ОКБ), бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01, п. 8.2
15.	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ), бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01, п. 8.2
16.	Общее микробное число при температуре 37 град., КОЕ/см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01, п. 8.1


[1] - СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Передача документа третьим лицам, а также его полное или частичное копирование без разрешения АО «ГИЦ ПВ» и согласования с Заказчиком не допускается.

Ответственный за проведение испытаний:

Зам. руководителя Испытательного центра _____

П.С. Иванов

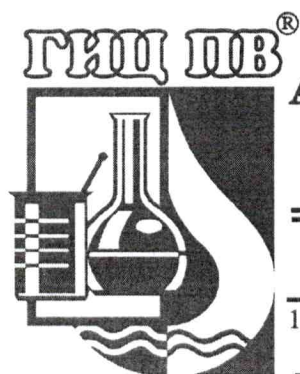

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
Акционерного общества "Главный контрольно-
испытательный центр питьевой воды"
(АО "ГИЦ ПВ")



Аттестат аккредитации (ILAC) № ААС.А.00259

108811, г. Москва, п. Московский, 22-й км Киевского шоссе, домовл. 4, стр. 1, блок А, оф. 405

Тел./факс: +7 (495) 24-6-24-24 / 246-09-35; 8-800-707-1107; моб.: +7-916-2303-916. www.gicpw.ru

«Утверждаю»

Руководитель Испытательного центра М.В. Морина

Протокол испытаний № ВП-20319/20

«24» августа 2020 г.

Заказчик: **Муниципальное унитарное предприятие «Армянскводоканал»**
муниципальное образование городской округ Армянск Крым

Объект испытаний: Проба питьевой воды

Акт отбора пробы: Акт отбора ИЦ

Дата и время отбора пробы: 18.08.2020, 10:45-10:55

Место отбора пробы: Республика Крым, г. Армянск, Гайдара, д. 10, общежитие № 10, МКП
«Благоустройство»

Дата и время принятия пробы в работу: 18.08.2020, 17:55

Даты проведения испытаний: 18.08.2020 - 24.08.2020

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	ПДК (предельно допустимая концентрация), по [1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
1.	Железо общее, мг/дм ³	0.0130	0.3	Методика № 01.1:1.4.2:2.18-05 (ФР.1.31.2006.02319)
2.	Марганец, мг/дм ³	< 0.002	0.1	ПНД Ф 14.1:2.253-09
3.	Нитрат-ион, мг/дм ³	11.0	45	ФР.1.31.2005.01774
4.	Жесткость общая, °Ж	7.9	7	ПНД Ф 14.1:2.3.98-97
5.	Водородный показатель (рН), ед. рН	7.88	6 - 9	ФР.1.31.2005.01774
6.	Мутность, ЕМФ	< 1	2.6	ПНД Ф 14.1:2.3:4.213-05
7.	Цветность, °	3.0	20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
8.	Привкус, баллы	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
9.	Запах, баллы	2	2	ГОСТ Р 57164-2016
10.	Сульфаты, мг/дм ³	365	500	ГОСТ 31940-2012, метод 1
11.	Хлориды, мг/дм ³	142	350	ПНД Ф 14.1:2.4.111-97
12.	Фторид-ион, мг/дм ³	0.32	1.5	ФР.1.31.2005.01774
13.	Общая минерализация, мг/дм ³	820	1000	ПНД Ф 14.1:2.4.261-10
14.	Общие колиформные бактерии (ОКБ), бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01, п. 8.2
15.	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ), бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01, п. 8.2
16.	Общее микробное число при температуре 37 град., КОЕ/см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01, п. 8.1

[1] - СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»


Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Передача документа третьим лицам, а также его полное или частичное копирование без разрешения АО «ГИЦ ПВ» и согласования с Заказчиком не допускается.

Ответственный за проведение испытаний:

Зам. руководителя Испытательного центра _____

П.С. Иванов

ГИЦ ПВ®



ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

Акционерного общества "Главный контрольно-испытательный центр питьевой воды"

(АО "ГИЦ ПВ")



Аттестат аккредитации (ПАС) № ААС.А.00259

108811, г. Москва, п. Московский, 22-й км Киевского шоссе, домовл. 4, стр. 1, блок А, оф. 405

Тел./факс: +7 (495) 24-6-24-24 / 246-09-35; 8-800-707-1107; моб.: +7-916-2303-916. www.gicpv.ru

«Утверждаю»

Руководитель Испытательного центра М.В. Морина



Протокол испытаний № ВП-20320/20

«24» августа 2020 г.

Заказчик: **Муниципальное унитарное предприятие «Армянскводоканал»**

муниципальное образование городской округ Армянск Крым

Объект испытаний: **Проба питьевой воды**

Акт отбора пробы: **Акт отбора ИЦ**

Дата и время отбора пробы: **18.08.2020, 10:15-10:25**

Место отбора пробы: **Республика Крым, г. Армянск, район Турецкого вала, станция № 3 водоподъема**

Дата и время принятия пробы в работу: **18.08.2020, 17:55**

Даты проведения испытаний: **18.08.2020 - 24.08.2020**

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	ПДК (предельно допустимая концентрация), по[1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
1.	Железо общее, мг/дм ³	0.021	0.3	Методика № 01.1:1.4.2:2.18-05 (ФР.1.31.2006.02319)
2.	Марганец, мг/дм ³	< 0.002	0.1	ПНД Ф 14.1:2.253-09
3.	Нитрат-ион, мг/дм ³	11.0	45	ФР.1.31.2005.01774
4.	Жесткость общая, °Ж	7.7	7	ПНД Ф 14.1:2:3.98-97
5.	Водородный показатель (рН), ед. рН	7.98	6 - 9	ФР.1.31.2005.01774
6.	Мутность, ЕМФ	< 1	2.6	ПНД Ф 14.1:2:3.4.213-05
7.	Цветность, °	2.2	20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
8.	Привкус, баллы	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
9.	Запах, баллы	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
10.	Сульфаты, мг/дм ³	370	500	ГОСТ 31940-2012, метод 1
11.	Хлориды, мг/дм ³	136	350	ПНД Ф 14.1:2:4.111-97
12.	Фторид-ион, мг/дм ³	0.33	1.5	ФР.1.31.2005.01774
13.	Общая минерализация, мг/дм ³	820	1000	ПНД Ф 14.1:2:4.261-10
14.	Общие колиформные бактерии (ОКБ), бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01, п. 8.2
15.	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ), бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01, п. 8.2
16.	Общее микробное число при температуре 37 град., КОЕ/см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01, п. 8.1


[1] - СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям. Передача документа третьим лицам, а также его полное или частичное копирование без разрешения АО «ГИЦ ПВ» и согласования с Заказчиком не допускается.

Ответственный за проведение испытаний:

Зам. руководителя Испытательного центра _____

П.С. Иванов

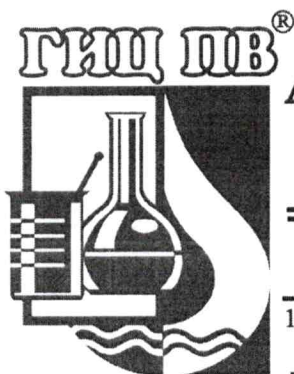

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
Акционерного общества "Главный контрольно-
испытательный центр питьевой воды"
(АО "ГИЦ ПВ")



Аттестат аккредитации (ИАС) № ААС.А.00259

108811, г. Москва, п. Московский, 22-й км Киевского шоссе, домовл. 4, стр. 1, блок А, оф. 405

Тел./факс: +7 (495) 24-6-24-24 / 246-09-35; 8-800-707-1107; моб.: +7-916-2303-916. www.gicpv.ru

«Утверждаю»

Руководитель Испытательного центра М.В. Морина



Протокол испытаний № ВП-20321/20

«24» августа 2020 г.

**Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие «Армянскводоканал»
муниципальное образование городской округ Армянск Крым**

Объект испытаний: Проба питьевой воды

Акт отбора пробы: Акт отбора ИЦ

Дата и время отбора пробы: 18.08.2020, 11:00-11:10

**Место отбора пробы: Республика Крым, г. Армянск, ул. Симферопольская, д. 11, ТП № 11
(подкачка)**

Дата и время принятия пробы в работу: 18.08.2020, 17:55

Даты проведения испытаний: 18.08.2020 - 24.08.2020

№ п/ п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	ПДК (предельно допустимая концентрация), ПО[1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
1.	Железо общее, мг/дм ³	0.022	0.3	Методика № 01.1:1.4.2:2.18-05 (ФР.1.31.2006.02319)
2.	Марганец, мг/дм ³	< 0.002	0.1	ПНД Ф 14.1:2.253-09
3.	Нитрат-ион, мг/дм ³	9.9	45	ФР.1.31.2005.01774
4.	Жесткость общая, °Ж	7.6	7	ПНД Ф 14.1:2.3.98-97
5.	Водородный показатель (рН), ед. рН	7.62	6 - 9	ФР.1.31.2005.01774
6.	Мутность, ЕМФ	< 1	2.6	ПНД Ф 14.1:2.3:4.213-05
7.	Цветность, °	3.2	20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
8.	Привкус, баллы	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
9.	Запах, баллы	3	2	ГОСТ Р 57164-2016
10.	Сульфаты, мг/дм ³	358	500	ГОСТ 31940-2012, метод 1
11.	Хлориды, мг/дм ³	136	350	ПНД Ф 14.1:2.4.111-97
12.	Фторид-ион, мг/дм ³	0.34	1.5	ФР.1.31.2005.01774
13.	Общая минерализация, мг/дм ³	850	1000	ПНД Ф 14.1:2.4.261-10
14.	Общие колиформные бактерии (ОКБ), бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01, п. 8.2
15.	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ), бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01, п. 8.2
16.	Общее микробное число при температуре 37 град., КОЕ/см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01, п. 8.1


[1] - СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»

*Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Передача документа третьим лицам, а также его полное или частичное копирование без разрешения
АО «ГИЦ ПВ» и согласования с Заказчиком не допускается.*

Ответственный за проведение испытаний:

Зам. руководителя Испытательного центра _____

П.С. Иванов



Аттестат аккредитации (ПАС) № ААС.А.00259

108811, г. Москва, п. Московский, 22-й км Киевского шоссе, домовл. 4, стр. 1, блок А, оф. 405

Тел./факс: +7 (495) 24-6-24-24 / 246-09-35; 8-800-707-1107; моб.: +7-916-2303-916. www.gicpv.ru

«Утверждаю»

Руководитель Испытательного центра М.В. Морина



Протокол испытаний № ВП-20322/20

«24» августа 2020 г.

Заказчик: **Муниципальное унитарное предприятие «Армянскводоканал»**

муниципальное образование городской округ Армянск Крым

Объект испытаний: Проба питьевой воды

Акт отбора пробы: Акт отбора ИЦ

Дата и время отбора пробы: 18.08.2020, 12:30-12:40

Место отбора пробы: Республика Крым, г. Армянск, Корявко, д. 32, мини-котельная (подкачка)

Дата и время принятия пробы в работу: 18.08.2020, 17:55

Даты проведения испытаний: 18.08.2020 - 24.08.2020

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	ПДК (предельно допустимая концентрация), по[1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
1.	Железо общее, мг/дм ³	0.081	0.3	Методика № 01.1:1.4.2:2.18-05 (ФР.1.31.2006.02319)
2.	Марганец, мг/дм ³	< 0.002	0.1	ПНД Ф 14.1:2.253-09
3.	Нитрат-ион, мг/дм ³	9.7	45	ФР.1.31.2005.01774
4.	Жесткость общая, °Ж	7.5	7	ПНД Ф 14.1:2.3.98-97
5.	Водородный показатель (рН), ед. рН	7.79	6 - 9	ФР.1.31.2005.01774
6.	Мутность, ЕМФ	< 1	2.6	ПНД Ф 14.1:2.3:4.213-05
7.	Цветность, °	2.8	20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
8.	Привкус, баллы	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
9.	Запах, баллы	1	2	ГОСТ Р 57164-2016
10.	Сульфаты, мг/дм ³	340	500	ГОСТ 31940-2012, метод 1
11.	Хлориды, мг/дм ³	134	350	ПНД Ф 14.1:2.4.111-97
12.	Фторид-ион, мг/дм ³	0.29	1.5	ФР.1.31.2005.01774
13.	Общая минерализация, мг/дм ³	850	1000	ПНД Ф 14.1:2.4.261-10
14.	Общие колиформные бактерии (ОКБ), бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01, п. 8.2
15.	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ), бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01, п. 8.2
16.	Общее микробное число при температуре 37 град., КОЕ/см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01, п. 8.1


[1] - СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям. Передача документа третьим лицам, а также его полное или частичное копирование без разрешения АО «ГИЦ ПВ» и согласования с Заказчиком не допускается.

Ответственный за проведение испытаний:

Зам. руководителя Испытательного центра _____

П.С. Иванов

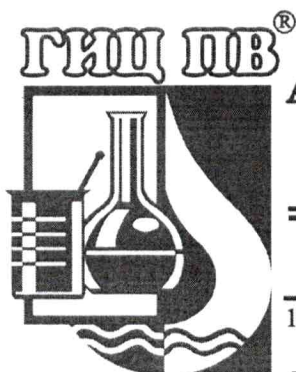

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
Акционерного общества "Главный контрольно-
испытательный центр питьевой воды"
(АО "ГИЦ ПВ")



Аттестат аккредитации (ILAC) № AAC.A.00259

108811, г. Москва, п. Московский, 22-й км Киевского шоссе, домовл. 4, стр. 1, блок А, оф. 405

Тел./факс: +7 (495) 24-6-24-24 / 246-09-35; 8-800-707-1107; моб.: +7-916-2303-916. www.gicpv.ru

«Утверждаю»

Руководитель Испытательного центра М.В. Морина

Протокол испытаний № ВП-20323/20

«24» августа 2020 г.

Заказчик: **Муниципальное унитарное предприятие «Армянскводоканал»**
муниципальное образование городской округ Армянск Крым

Объект испытаний: Проба питьевой воды

Акт отбора пробы: Акт отбора ИЦ

Дата и время отбора пробы: 18.08.2020, 12:00-12:10

Место отбора пробы: Республика Крым, г. Армянск, Корявко, д. 17, ТП № 4 (подкачка)

Дата и время принятия пробы в работу: 18.08.2020, 17:55

Даты проведения испытаний: 18.08.2020 - 24.08.2020

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	ПДК (предельно допустимая концентрация), по [1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
1.	Железо общее, мг/дм ³	0.15	0.3	Методика № 01.1:1.4.2:2.18-05 (ФР.1.31.2006.02319)
2.	Марганец, мг/дм ³	< 0.002	0.1	ПНД Ф 14.1:2.253-09
3.	Нитрат-ион, мг/дм ³	11.5	45	ФР.1.31.2005.01774
4.	Жесткость общая, °Ж	9.2	7	ПНД Ф 14.1:2:3.98-97
5.	Водородный показатель (рН), ед. рН	7.78	6 - 9	ФР.1.31.2005.01774
6.	Мутность, ЕМФ	1.12	2.6	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
7.	Цветность, °	2.4	20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
8.	Привкус, баллы	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
9.	Запах, баллы	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
10.	Сульфаты, мг/дм ³	366	500	ГОСТ 31940-2012, метод 1
11.	Хлориды, мг/дм ³	141	350	ПНД Ф 14.1:2:4.111-97
12.	Фторид-ион, мг/дм ³	0.32	1.5	ФР.1.31.2005.01774
13.	Общая минерализация, мг/дм ³	850	1000	ПНД Ф 14.1:2:4.261-10
14.	Общие колиформные бактерии (ОКБ), бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01, п. 8.2
15.	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ), бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01, п. 8.2
16.	Общее микробное число при температуре 37 град., КОЕ/см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01, п. 8.1


[1] - СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям. Передача документа третьим лицам, а также его полное или частичное копирование без разрешения АО «ГИЦ ПВ» и согласования с Заказчиком не допускается.

Ответственный за проведение испытаний:

Зам. руководителя Испытательного центра _____

П.С. Иванов

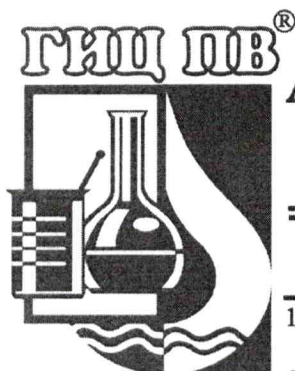

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
Акционерного общества "Главный контрольно-
испытательный центр питьевой воды"
(АО "ГИЦ ПВ")



Аттестат аккредитации (ИАС) № ААС.А.00259

108811, г. Москва, п. Московский, 22-й км Киевского шоссе, домовл. 4, стр. 1, блок А, оф. 405

Тел./факс: +7 (495) 24-6-24-24 / 246-09-35; 8-800-707-1107; моб.: +7-916-2303-916. www.gicpw.ru

«Утверждаю»

Руководитель Испытательного центра М.В. Морина

Протокол испытаний № ВП-20325/20

«24» августа 2020 г.

Заказчик: **Муниципальное унитарное предприятие «Армянскводоканал»**
муниципальное образование городской округ Армянск Крым

Объект испытаний: Проба питьевой воды

Акт отбора пробы: Акт отбора ИЦ

Дата и время отбора пробы: 18.08.2020, 11:18-11:28

Место отбора пробы: Республика Крым, г. Армянск, подающий магистральный водовод (колодец), подача на предприятие АФ ООО «Титановые Инвестиции»

Дата и время принятия пробы в работу: 18.08.2020, 17:55

Даты проведения испытаний: 18.08.2020 - 24.08.2020

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	ПДК (предельно допустимая концентрация), по [1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
1.	Железо общее, мг/дм ³	0.0120	0.3	Методика № 01.1:1.4.2:2.18-05 (ФР.1.31.2006.02319)
2.	Марганец, мг/дм ³	< 0.002	0.1	ПНД Ф 14.1:2.253-09
3.	Нитрат-ион, мг/дм ³	10.9	45	ФР.1.31.2005.01774
4.	Жесткость общая, °Ж	10.7	7	ПНД Ф 14.1:2:3.98-97
5.	Водородный показатель (рН), ед. рН	7.80	6 - 9	ФР.1.31.2005.01774
6.	Мутность, ЕМФ	< 1	2.6	ПНД Ф 14.1:2:3.4.213-05
7.	Цветность, °	4.2	20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
8.	Привкус, баллы	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
9.	Запах, баллы	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
10.	Сульфаты, мг/дм ³	374	500	ГОСТ 31940-2012, метод 1
11.	Хлориды, мг/дм ³	143	350	ПНД Ф 14.1:2:4.111-97
12.	Фторид-ион, мг/дм ³	0.35	1.5	ФР.1.31.2005.01774
13.	Общая минерализация, мг/дм ³	850	1000	ПНД Ф 14.1:2:4.261-10
14.	Общие колиформные бактерии (ОКБ), бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01, п. 8.2
15.	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ), бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01, п. 8.2
16.	Общее микробное число при температуре 37 град., КОЕ/см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01, п. 8.1


[1] - СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям. Передача документа третьим лицам, а также его полное или частичное копирование без разрешения АО «ГИЦ ПВ» и согласования с Заказчиком не допускается.

Ответственный за проведение испытаний:

Зам. руководителя Испытательного центра _____

П.С. Иванов

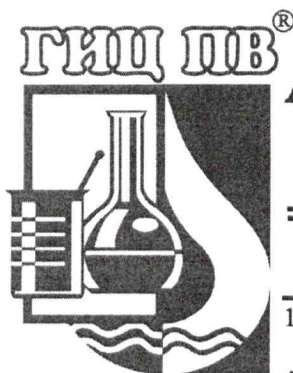

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
Акционерного общества "Главный контрольно-
испытательный центр питьевой воды"
(АО "ГИЦ ПВ")



Аттестат аккредитации (ПАС) № ААС.А.00259

108811, г. Москва, п. Московский, 22-й км Киевского шоссе, домовл. 4, стр. 1, блок А, оф. 405

Тел./факс: +7 (495) 24-6-24-24 / 246-09-35; 8-800-707-1107; моб.: +7-916-2303-916. www.gicpv.ru

«Утверждаю»

Руководитель Испытательного центра М.В. Морина



Протокол испытаний № ВП-20312/20

«24» августа 2020 г.

Заказчик: **Муниципальное унитарное предприятие «Армянскводоканал»**
муниципальное образование городской округ Армянск Крым

Объект испытаний: Проба питьевой воды

Акт отбора пробы: Акт отбора ИЦ

Дата и время отбора пробы: 18.08.2020, 10:30-10:40

Место отбора пробы: Республика Крым, г. Армянск, магазин ЧП Савлук, с. Суворово, ул. Батова, подача воды на с. Суворово

Дата и время принятия пробы в работу: 18.08.2020, 17:55

Даты проведения испытаний: 18.08.2020 - 24.08.2020

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	ПДК (предельно допустимая концентрация), по [1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
1.	Железо общее, мг/дм ³	0.120	0.3	Методика № 01.1:1.4.2:2.18-05 (ФР.1.31.2006.02319)
2.	Марганец, мг/дм ³	0.0160	0.1	ПНД Ф 14.1:2.253-09
3.	Нитрат-ион, мг/дм ³	10.2	45	ФР.1.31.2005.01774
4.	Жесткость общая, °Ж	8.1	7	ПНД Ф 14.1:2:3.98-97
5.	Водородный показатель (pH), ед. pH	7.29	6 - 9	ФР.1.31.2005.01774
6.	Мутность, ЕМФ	< 1	2.6	ПНД Ф 14.1:2:3.4.213-05
7.	Цветность, °	3.3	20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
8.	Привкус, баллы	2	2	ГОСТ Р 57164-2016
9.	Запах, баллы	2	2	ГОСТ Р 57164-2016
10.	Сульфаты, мг/дм ³	331	500	ГОСТ 31940-2012, метод 1
11.	Хлориды, мг/дм ³	140	350	ПНД Ф 14.1:2:4.111-97
12.	Фторид-ион, мг/дм ³	0.28	1.5	ФР.1.31.2005.01774
13.	Общая минерализация, мг/дм ³	850	1000	ПНД Ф 14.1:2:4.261-10
14.	Общие колиформные бактерии (ОКБ), бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01, п. 8.2
15.	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ), бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01, п. 8.2
16.	Общее микробное число при температуре 37 град., КОЕ/см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01, п. 8.1


[1] - СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям. Передача документа третьим лицам, а также его полное или частичное копирование без разрешения АО «ГИЦ ПВ» и согласования с Заказчиком не допускается.

Ответственный за проведение испытаний:

Зам. руководителя Испытательного центра _____

П.С. Иванов

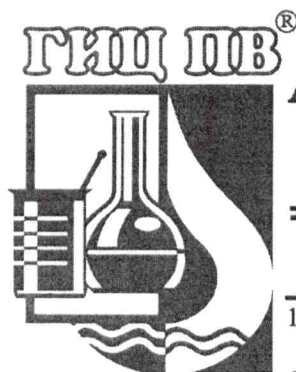

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
Акционерного общества "Главный контрольно-
испытательный центр питьевой воды"
(АО "ГИЦ ПВ")



Аттестат аккредитации (ILAC) № AAC.A.00259

108811, г. Москва, п. Московский, 22-й км Киевского шоссе, домовл. 4, стр. 1, блок А, оф. 405

Тел./факс: +7 (495) 24-6-24-24 / 246-09-35; 8-800-707-1107; моб.: +7-916-2303-916. www.gicpv.ru

«Утверждаю»

Руководитель Испытательного центра М.В. Морина

Протокол испытаний № ВП-20314/20

«24» августа 2020 г.

Заказчик: **Муниципальное унитарное предприятие «Армянскводоканал»**
муниципальное образование городской округ Армянск Крым

Объект испытаний: Проба питьевой воды

Акт отбора пробы: Акт отбора ИЦ

Дата и время отбора пробы: 18.08.2020, 09:00-09:10

Место отбора пробы: Республика Крым, г. Армянск, м-н Корвяко, д. 4, ТП № 10 (подкачка)

Дата и время принятия пробы в работу: 18.08.2020, 17:55

Даты проведения испытаний: 18.08.2020 - 24.08.2020

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	ПДК (предельно допустимая концентрация), ПО[1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
1.	Железо общее, мг/дм ³	0.23	0.3	Методика № 01.1:1.4.2:2.18-05 (ФР.1.31.2006.02319)
2.	Марганец, мг/дм ³	0.0070	0.1	ПНД Ф 14.1:2.253-09
3.	Нитрат-ион, мг/дм ³	10.2	45	ФР.1.31.2005.01774
4.	Жесткость общая, °Ж	8.1	7	ПНД Ф 14.1:2:3.98-97
5.	Водородный показатель (рН), ед. рН	7.69	6 - 9	ФР.1.31.2005.01774
6.	Мутность, ЕМФ	2.6	2.6	ПНД Ф 14.1:2:3.4.213-05
7.	Цветность, °	2.7	20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
8.	Привкус, баллы	2	2	ГОСТ Р 57164-2016
9.	Запах, баллы	2	2	ГОСТ Р 57164-2016
10.	Сульфаты, мг/дм ³	332	500	ГОСТ 31940-2012, метод 1
11.	Хлориды, мг/дм ³	126	350	ПНД Ф 14.1:2:4.111-97
12.	Фторид-ион, мг/дм ³	0.27	1.5	ФР.1.31.2005.01774
13.	Общая минерализация, мг/дм ³	850	1000	ПНД Ф 14.1:2:4.261-10
14.	Общие колиформные бактерии (ОКБ), бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01, п. 8.2
15.	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ), бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01, п. 8.2
16.	Общее микробное число при температуре 37 град., КОЕ/см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01, п. 8.1

[1] - СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Передача документа третьим лицам, а также его полное или частичное копирование без разрешения АО «ГИЦ ПВ» и согласования с Заказчиком не допускается.

Ответственный за проведение испытаний:

Зам. руководителя Испытательного центра

П.С. Иванов



ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
Акционерного общества "Главный контрольно-
испытательный центр питьевой воды"
(АО "ГИЦ ПВ")



Аттестат аккредитации (ЛАС) № ААС.А.00259

108811, г. Москва, п. Московский, 22-й км Киевского шоссе, домовл. 4, стр. 1, блок А, оф. 405
Тел./факс: +7 (495) 24-6-24-24 / 246-09-35; 8-800-707-1107; моб.: +7-916-2303-916. www.gicpv.ru

«Утверждаю»

Руководитель Испытательного центра М.В. Морина

Протокол испытаний № ВП-20324/20

«24» августа 2020 г.

Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие «Армянскводоканал»

муниципальное образование городской округ Армянск Крым

Объект испытаний: Проба питьевой воды

Акт отбора пробы: Акт отбора ИЦ

Дата и время отбора пробы: 18.08.2020, 11:30-11:40

Место отбора пробы: Республика Крым, г. Армянск, корявка, д. 23, ТП № 2 (подкачка)

Дата и время принятия пробы в работу: 18.08.2020, 17:55

Даты проведения испытаний: 18.08.2020 - 24.08.2020

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	ПДК (предельно допустимая концентрация), по[1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
1.	Железо общее, мг/дм ³	0.24	0.3	Методика № 01.1:1.4.2:2.18-05 (ФР.1.31.2006.02319)
2.	Марганец, мг/дм ³	0.0040	0.1	ПНД Ф 14.1:2.253-09
3.	Нитрат-ион, мг/дм ³	13.0	45	ФР.1.31.2005.01774
4.	Жесткость общая, °Ж	10.0	7	ПНД Ф 14.1:2.3.98-97
5.	Водородный показатель (рН), ед. рН	7.84	6 - 9	ФР.1.31.2005.01774
6.	Мутность, ЕМФ	2.0	2.6	ПНД Ф 14.1:2.3:4.213-05
7.	Цветность, °	4.2	20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
8.	Привкус, баллы	1	2	ГОСТ Р 57164-2016
9.	Запах, баллы	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
10.	Сульфаты, мг/дм ³	400	500	ГОСТ 31940-2012, метод 1
11.	Хлориды, мг/дм ³	148	350	ПНД Ф 14.1:2.4.111-97
12.	Фторид-ион, мг/дм ³	0.31	1.5	ФР.1.31.2005.01774
13.	Общая минерализация, мг/дм ³	850	1000	ПНД Ф 14.1:2.4.261-10
14.	Общие колиформные бактерии (ОКБ), бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01, п. 8.2
15.	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ), бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01, п. 8.2
16.	Общее микробное число при температуре 37 град., КОЕ/см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01, п. 8.1

[1] - СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям. Передача документа третьим лицам, а также его полное или частичное копирование без разрешения АО «ГИЦ ПВ» и согласования с Заказчиком не допускается.

Ответственный за проведение испытаний:

Зам. руководителя Испытательного центра _____ П.С. Иванов