

ООО «КРЫМСКИЙ ЦЕНТР ОХРАНЫ ТРУДА И ЭКОЛОГИИ»

Испытательный лабораторный центр

Аттестат аккредитации № 0002640 от 16 апреля 2014 г. по 16 апреля 2019 г.

№ Госреестра РОСС RU.0001.21ГА29

295011 г. Симферополь, ул. Сергея Лазо, д. 1а
тел/факс: (3952)54-18-00
e-mail: trudtest@mail.ru
сайт: www.testvoda.ru
«28» апреля 2017 г. № _____

*Протокол является собственностью «Заказчика»,
не действителен без подписи и печати и не может быть
полностью или частично воспроизведен без
разрешения «Заказчика»*

Протокол лабораторных исследований № 04.17-101 измерения микробиологических показателей воды

1. Заказчик: *МУП «Армянскводоканал»*
2. Цель испытаний: *производственный контроль*
3. Наименование и обозначение образца (код пробы): *Вода 0417-01, 0417-02, 0417-03, 0417-04, 0417-05, 0417-06, 0417-07, 0417-08, 0417-09, 0417-10, 0417-11, 0417-12, 0417-13, 0417-14, 0417-15, 0417-16, 0417-17*
4. Проба представлена в количестве: *вода по 0,5 л.*
5. Тара, упаковка: *Стерильные бутылки.*
6. Дата и время отбора образца: *13.04.2017 г., 13 часов 26 мин.*
7. Дата и время доставки образца: *13.04.2017 г., 16 часов 06мин.*
8. Дата проведения испытаний: *14.04.2017 г.*
9. Информация об отборе образцов: *Отбор произвело ООО «Крымский Центр Охраны Труда и Экологии»*
10. Условия транспортировки: *автотранспорт, термоконтейнер*
11. Место проведения отбора: *МУП «Армянскводоканал»*
12. Обозначение нормативной документации (технического задания) на продукцию *СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».*
13. НД на методику отбора: *ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», МУК 4.2.1018-01 «Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды»*
14. Отклонения, дополнения, исключения или другая информация, относящаяся к методу испытаний: *нет*

15. Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателя, ед. изм.	Фактический результат/место измерения																	Гигиенический норматив, един. измерения (для граф 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19)	НД на методы испытаний
		0616-01 Подача воды на с. Перекоп	0616-02 Подача воды на с. Суворово	0616-03 Подача воды на с. Волошино	0616-04 ПТ №10	0616-05 Центральная городская больница	0616-06 Аптека «Либерти»	0616-07 Поликлиника ЦГБ	0616-08 Общежитие №15. Бюро ритуальных услуг «Скорь»	0616-09 Управление МУП УЖКХ	0616-10 Общежитие №10. МКП «Благоустройство»	0616-11 Колодец на подающем водопроводе	0616-12 ТП №11	0616-13 Мини-котельная	0616-14 ТП №4	0616-15 ТП №2	0616-16 Подкачка на предприятии АФ ООО «Титановые инвестиции»	0616-17 2 водопольем «Исходненского водозабора»		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	ОМЧ	18	15	12	8	14	16	14	10	6	11	7	13	17	10	16	12	8	Не более 100 в 1 мл/ КОЕ	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено	Отсутствие в 100 мл/ КОЕ	МУК 4.2.2884-11
3	ТКБ	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено	Отсутствие в 100 мл/ КОЕ	МУК 4.2.2884-11


Вывод по результатам испытаний:

Исследованные образцы по указанным в протоколе (№ п/п 1,2,3) показателям соответствует требованиям :

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Директор ИЛЦ

Зам. генерального директора

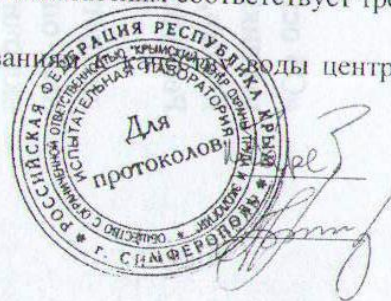

Гарев М.Н.

Паринцев Д.А.